





1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)鶴見1丁目計画	階数	地上5F
建設地	横浜市鶴見一丁目1番41の一戸、2番7、4番2の一戸、岸和田町1丁目12番4、岸和田町1丁目12番21	構造	RC造
用途地域	第二種中高層住居専用地域、防火指定なし	平均居住人員	100 人
地域区分	6地域	年間使用時間	8,760 時間/年(想定値)
建物用途	集合住宅	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2027年6月 予定	評価の実施日	2025年6月23日
敷地面積	3,730 m ²	作成者	上岡祐介
建築面積	1,678 m ²	確認日	2025年6月25日
延床面積	6,309 m ²	確認者	河内谷 宏

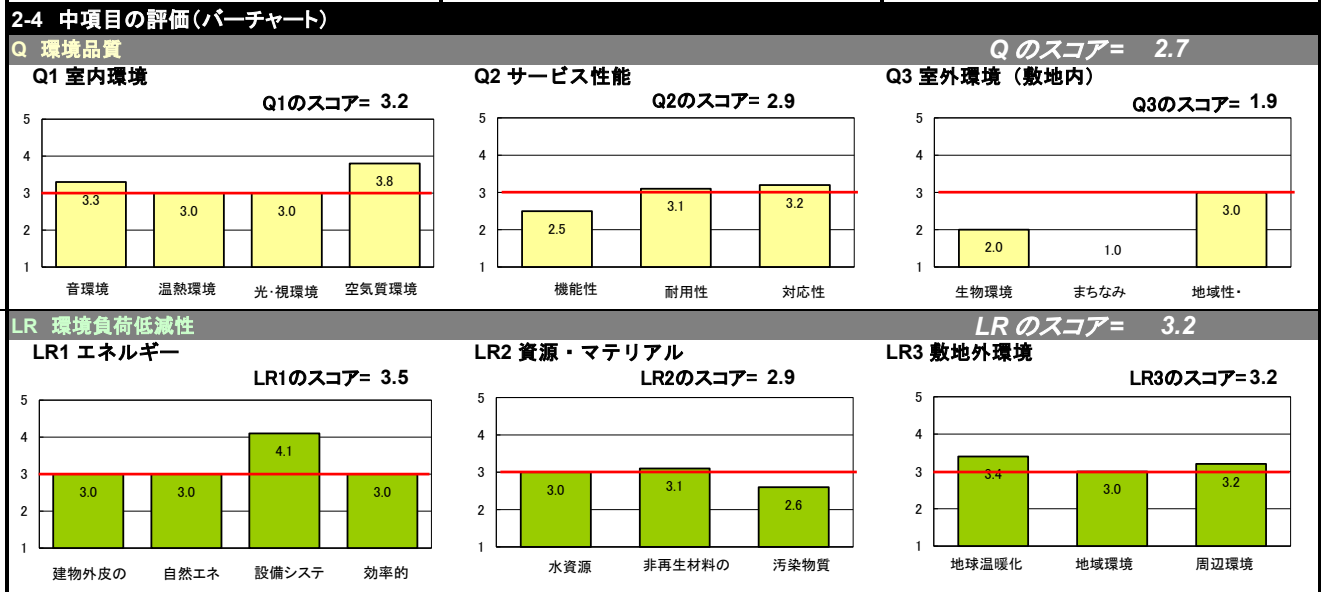

3 設計上の配慮事項		その他
総合		0
京急花月総持寺駅より徒歩10分程度の第二種中高層住居専用地域にある共同住宅。		
Q1 室内環境	Q2 サービス性能	Q3 室外環境(敷地内)
T-2以上、床・壁・天井・天井裏のほぼ全面にF☆☆☆☆を採用	主要用途の上位3種のうち2種以上にB以上Eは不使用	階高2.91m以上
LR1 エネルギー	LR2 資源・マテリアル	LR3 敷地外環境
BEI=0.79	LGS+PB+仕上げ材のディティール	光害チェックリストの過半を満たし、広告物照明は無し

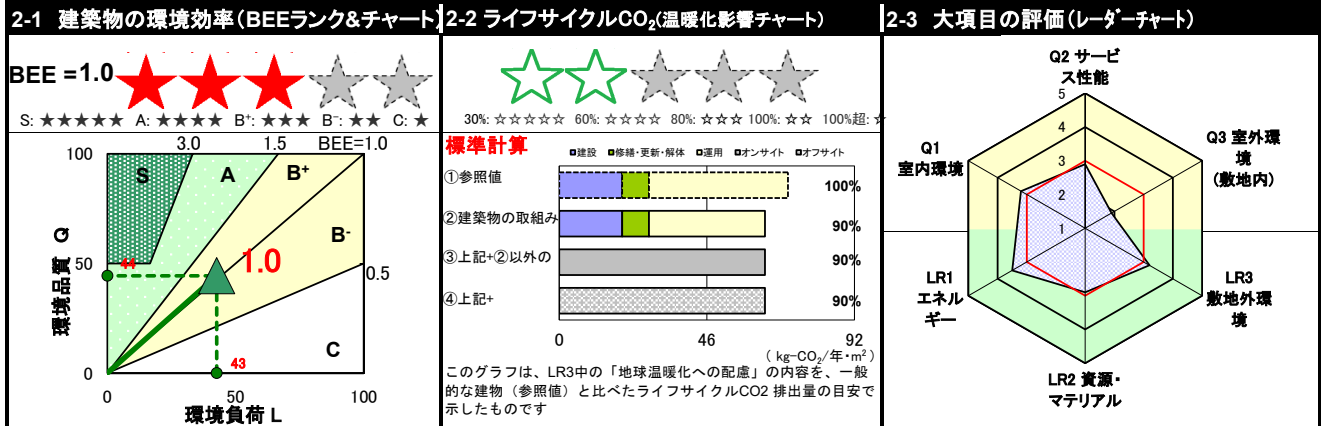

4 横浜市重点項目についての環境配慮概要		<集合住宅>		受付日 2025年7月4日	
各項目について配慮した内容を、該当する番号(①～)を示し記述してください。				建物名称 (仮称)鶴見1丁目計画	
建築物の省エネルギー性能 (E) Energy Saving		重点項目への取組(5点満点)		【省エネルギー性能】	3
■省エネルギー性能					
この建物の設計一次エネルギー消費量		21	%削減		
0		基準一次エネルギー(100%)			
再エネなし					
削減率		21%	再エネあり		
BEI値		0.79	削減率		21%
BEI値		0.79	BEI値		0.79
■エネルギー対策 (①建物外皮の熱負荷抑制 ②自然エネルギー利用 ③設備システムの高効率化 ④効率的運用)					
健康・快適な職住環境 (W) Smart Wellness Community		重点項目への取組(5点満点)		【健康・安心】	3
■室内環境対策 (⑤外皮性能)					
◆断熱等性能等級		等級4	(相当) ※複数の等級が混在する場合は最も低い等級とする。		
■健康・安心対策 (⑥健康対策 ⑦防犯対策)					
■その他の対策 (⑧自然材料・通風の工夫など)					
◆工夫の有無		なし			
防災への配慮 (R) Resilience		重点項目への取組(5点満点)		【防 災】	3
■耐用性・信頼性 (⑮耐震・免震 ⑯部品・部材の耐用年数向上 ⑰信頼性)					
地域・まちづくりへの貢献 (T) Township & Townscape		重点項目への取組(5点満点)		【地域・まちづくり】	1
■室外環境(敷地内)対策 (⑱生物環境 ⑲まちなみ・景観 ⑳地域性への配慮)					
太陽光発電などの導入		環境配慮技術の導入 (太陽光・熱利用、エネルギーマネジメントシステム以外)			
太陽光利用					
エネルギーマネジメントシステム導入					
— — —					



CASBEE横浜2025年版v1.0

(仮称)鶴見1丁目計画

バージョン CASBEE横浜2025年版v1.0

スコアシート		重点項目		建物全体・共用部		住居・宿泊部分		全体
配慮項目		<非住宅>	<集合住宅>	評価点	重み係数	評価点	重み係数	
Q 建築物の環境品質				-	-	-	-	2.3
Q1 室内環境				-	0.40	-	-	3.0
1 音環境				3.0	0.15	3.0	1.00	3.0
1.1 室内騒音レベル				3.0	0.41	3.0	0.50	-
1.2 遮音				3.0	0.41	3.0	0.50	-
1 開口部遮音性能				3.0	0.65	3.0	0.30	-
2 界壁遮音性能				3.0	0.35	3.0	0.30	-
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)				3.0	-	3.0	0.20	-
4 界床遮音性能(重量衝撃源)				3.0	-	3.0	0.20	-
1.3 吸音				3.0	0.17	3.0	-	-
2 温熱環境				3.0	0.35	3.0	1.00	3.0
2.1 室温制御				3.0	0.50	3.0	0.50	-
1 室温	快適・働きやすさ		⑨温熱環境	3.0	0.41	3.0	0.63	-
2 外皮性能	快適・働きやすさ	健康・安心	⑨温熱環境 ⑤外皮性能	3.0	0.27	3.0	0.38	-
3 ゾーン別制御性	快適・働きやすさ		⑨温熱環境	3.0	0.33	-	-	-
2.2 湿度制御	快適・働きやすさ		⑨温熱環境	3.0	0.20	3.0	0.20	-
2.3 空調方式	快適・働きやすさ		⑨温熱環境	3.0	0.30	3.0	0.30	-
3 光・視環境				3.0	0.25	3.0	1.00	3.0
3.1 昼光利用				3.0	0.30	3.0	0.30	-
1 昼光率	快適・働きやすさ		⑩光環境	3.0	0.60	3.0	0.50	-
2 方位別開口	快適・働きやすさ		⑩光環境	-	-	3.0	0.30	-
3 昼光利用設備	快適・働きやすさ		⑩光環境	3.0	0.40	3.0	0.20	-
3.2 グレア対策				3.0	0.30	3.0	0.30	-
1 昼光制御	快適・働きやすさ		⑩光環境	3.0	1.00	3.0	1.00	-
3.3 照度	快適・働きやすさ		⑩光環境	3.0	0.15	3.0	0.15	-
3.4 照明制御	快適・働きやすさ		⑩光環境	3.0	0.25	3.0	0.25	-
4 空気質環境				3.0	0.25	3.0	1.00	3.0
4.1 発生源対策				3.0	0.51	3.0	0.63	-
1 化学汚染物質	快適・働きやすさ		⑪空気質環境	3.0	1.00	3.0	1.00	-
4.2 換気				3.0	0.31	3.0	0.38	-
1 換気量	快適・働きやすさ		⑪空気質環境	3.0	0.36	3.0	0.33	-
2 自然換気性能	快適・働きやすさ		⑪空気質環境	3.0	0.29	3.0	0.33	-
3 取り入れ外気への配慮	快適・働きやすさ		⑪空気質環境	3.0	0.36	3.0	0.33	-
4.3 運用管理				3.0	0.17	-	-	-
1 CO ₂ の監視	快適・働きやすさ		⑪空気質環境	3.0	0.50	-	-	-
2 喫煙の制御	快適・働きやすさ		⑪空気質環境	3.0	0.50	-	-	-
Q2 サービス性能				-	0.30	-	-	2.6
1 機能性				2.4	0.40	2.6	1.00	2.4
1.1 機能性・使いやすさ				3.0	0.40	3.0	0.60	-
1 広さ・収納性	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	0.29	3.0	-	-
2 高度情報通信設備対応	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	0.29	3.0	1.00	-
3 バリアフリー計画	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	0.42	-	-	-
1.2 心理性・快適性				2.1	0.30	2.0	0.40	-
1 広さ感・景観	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	0.29	3.0	0.50	-
2 リフレッシュスペース	快適・働きやすさ		⑫機能性	3.0	0.29	-	-	-
3 内装計画	快適・働きやすさ		⑫機能性	1.0	0.42	1.0	0.50	-
1.3 維持管理				2.0	0.30	-	-	-
1 維持管理に配慮した設計	快適・働きやすさ		⑫機能性	2.0	0.50	-	-	-
2 維持管理用機能の確保	快適・働きやすさ		⑫機能性	2.0	0.50	-	-	-
2 耐用性・信頼性				2.6	0.30	-	-	2.6
2.1 耐震・免震・制震・制振				3.0	0.50	-	-	-
1 耐震性(建物のこわれにくさ)	防災		⑬耐震・免震	3.0	0.80	-	-	-
2 免震・制震・制振性能	防災		⑬耐震・免震	3.0	0.20	-	-	-
2.2 部品・部材の耐用年数				3.0	0.30	-	-	-
1 躯体材料の耐用年数	防災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.20	-	-	-
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔	防災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.20	-	-	-
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	防災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.10	-	-	-
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	防災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.10	-	-	-
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	防災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.20	-	-	-
6 主要設備機器の更新必要間隔	防災		⑭部品・部材の耐用年数向上	3.0	0.20	-	-	-
2.4 信頼性				1.4	0.20	-	-	-
1 空調・換気設備	防災		⑮信頼性	1.0	0.20	-	-	-
2 給排水・衛生設備	防災		⑮信頼性	1.0	0.20	-	-	-
3 電気設備	防災		⑮信頼性	1.0	0.20	-	-	-
4 機械・配管支持方法	防災		⑮信頼性	3.0	0.20	-	-	-
5 通信・情報設備	防災		⑮信頼性	1.0	0.20	-	-	-
3 対応性・更新性				3.0	0.30	3.0	1.00	3.0
3.1 空間のゆとり				3.0	0.26	3.0	0.50	-
1 階高のゆとり				3.0	0.60	3.0	0.60	-
2 空間の形状・自由さ				3.0	0.40	3.0	0.40	-
3.2 荷重のゆとり				3.0	0.26	3.0	0.50	-

	3.3 設備の更新性		3.0	0.48		-	-
	1	空調配管の更新性	3.0	0.20		-	-
	2	給排水管の更新性	3.0	0.20		-	-
	3	電気配線の更新性	3.0	0.10		-	-
	4	通信配線の更新性	3.0	0.10		-	-
	5	設備機器の更新性	3.0	0.20		-	-
	6	バックアップスペースの確保	3.0	0.20		-	-
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30		-	1.0
1	生物環境の保全と創出		1.0	0.30		-	1.0
2	まちなみ・景観への配慮		1.0	0.40		-	1.0
3	地域性・アメニティへの配慮		1.0	0.30		-	1.0
	3.1	地域性への配慮、快適性の向上	1.0	0.50		-	-
	3.2	敷地内温熱環境の向上	1.0	0.50		-	-
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-		-	2.5
LR1 エネルギー			-	0.40		-	2.3
1	建物外皮の熱負荷抑制		2.1	0.20		-	2.1
2	自然エネルギー利用		3.0	0.10		-	3.0
3	設備システムの高効率化		2.0	0.50		-	2.0
	集合住宅以外への評価		2.5	0.87		-	-
	集合住宅への評価		3.2	0.13		-	-
4	効率的運用		3.0	0.20		-	3.0
	集合住宅以外への評価		3.0	0.87		-	-
	4.1	モニタリング	3.0	0.50		-	-
	4.2	運用管理体制	3.0	0.50		-	-
	集合住宅への評価		3.0	0.13		-	-
	4.1	モニタリング	3.0	0.50		-	-
	4.2	運用管理体制	3.0	0.50		-	-
LR2 資源・マテリアル			-	0.30		-	2.8
1	水資源保護		3.0	0.20		-	3.0
	1.1	節水	3.0	0.40		-	-
	1.2	雨水利用・雑排水等の利用	3.0	0.60		-	-
	1	雨水利用システム導入の有無	3.0	0.70		-	-
	2	雑排水等利用システム導入の有無	3.0	0.30		-	-
2	非再生性資源の使用量削減		2.9	0.60		-	2.9
	2.1	材料使用量の削減	2.0	0.10		-	-
	2.2	既存建築躯体等の継続使用	3.0	0.20		-	-
	2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用	3.0	0.20		-	-
	2.4	躯体材料以外におけるリサイクル材の使用	3.0	0.20		-	-
	2.5	持続可能な森林から産出された木材	3.0	0.10		-	-
	2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	3.0	0.20		-	-
3	汚染物質含有材料の使用回避		2.5	0.20		-	2.5
	3.1	有害物質を含まない材料の使用	3.0	0.30		-	-
	3.2	フロン・ハロンの回避	2.3	0.70		-	-
	1	消火剤	2.0	0.33		-	-
	2	発泡剤(断熱材等)	2.0	0.33		-	-
	3	冷媒	3.0	0.33		-	-
LR3 敷地外環境			-	0.30		-	2.6
1	地球温暖化への配慮		3.5	0.33		-	3.5
2	地域環境への配慮		1.7	0.33		-	1.7
	2.1	大気汚染防止	3.0	0.25		-	-
	2.2	温熱環境悪化の改善	1.0	0.50		-	-
	2.3	地域インフラへの負荷抑制	2.0	0.25		-	-
	1	雨水排水負荷低減	3.0	0.25		-	-
	2	汚水処理負荷抑制	3.0	0.25		-	-
	3	交通負荷抑制	1.0	0.25		-	-
	4	廃棄物処理負荷抑制	1.0	0.25		-	-
3	周辺環境への配慮		2.7	0.33		-	2.7
	3.1	騒音・振動・悪臭の防止	3.0	0.40		-	-
	1	騒音	3.0	0.33		-	-
	2	振動	3.0	0.33		-	-
	3	悪臭	3.0	0.33		-	-
	3.2	風害、砂塵、日照阻害の抑制	3.0	0.40		-	-
	1	風害の抑制	3.0	0.70		-	-
	2	砂塵の抑制	1.0	-		-	-
	3	日照阻害の抑制	3.0	0.30		-	-
	3.3	光害の抑制	1.6	0.20		-	-
	1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	1.0	0.70		-	-
	2	壁光の建物外壁による反射光(グレア)への対策	3.0	0.30		-	-
上記以外の重点項目				-	-	-	-
<事務所用途>				-	-	-	-
知的生産性向上への取組			快適・働きやすさ	⑬知的生産性向上への取組	-	-	-
<住宅用途>				-	-	-	-
健康と安心				-	-	-	-
	1	化学汚染物質の対策	健康・安心	⑥健康対策	3.0	-	-
	2	適切な換気計画	健康・安心	⑥健康対策	3.0	-	-
	3	結露・カビ対策	健康・安心	⑥健康対策	3.0	-	-
	4	犯罪に備える(共用部の防犯対策)	健康・安心	⑦防犯対策	1.0	-	-