

令和7年度
横浜市高齢者保養研修施設 ふれーゆ
指定管理者業務
事業報告書

令和8年4月

ふれーゆコミュニティーサポート	
代表企業	ナイスコミュニティー株式会社
構成企業	株式会社ワコーインターナショナル
構成企業	株式会社サンアメニティ

1. 運営状況について

- (1) 営業日数
- (2) 利用者数及び利用率
- (3) 利用者別状況
- (4) 月別利用者数
- (5) 月別利用者状況
- (6) 月別利用者比率
- (7) 事業実施状況

2. 利用者状況について

- (1) 利用者数年次比較表
- (2) 利用料収入年次比較表

3. 救護状況について

- (1) 救護件数集計
- (2) 救護要請事案

4. 高齢者向け事業状況について

- (1) 事業開催日及び参加実績

5. 自主事業状況について

- (1) イベント開催実績

6. カスタマーリクエスト等状況について

- (1) カスタマーリクエスト件数集計
- (2) アンケート及びホームページカスタマーリクエスト件数集計

7. 研修状況について

- (1) 研修実施実績
- (2) 日常訓練実績

8. 施設維持管理状況について

- (1) 管理実績表
- (2) 水光熱使用量一覧

9. 検査状況について

- (1) 水質検査実施状況

10. 修繕状況について

- (1) 修繕費執行実績

1. 運営状況について

(1) 営業日数

営業日数	営業期間
330日	令和7年4月1日(火)～令和8年3月31日(火)

※令和7年8月5日(火)、電気設備故障の為、臨時休館

※令和7年11月12日(水)～20日(木)、資源循環局鶴見工場からの蒸気供給停止の為、臨時休館

※令和7年12月29日(月)～令和8年1月3日(土)、年末年始休館

※令和8年1月26日(月)～31日(土)、資源循環局鶴見工場の電気設備工事の為、臨時休館

※令和8年3月30日(月)～31日(火)、指定管理終了に伴う撤収作業及び引継ぎの為、臨時休館

(2) 利用者数及び利用率

内訳	高齢者	大人	子供	介護	合計
プール	29,650	70,738	72,703	4,725	177,816
(利用率)	16.7%	39.8%	40.9%	2.7%	68.7%
大浴場	41,878	21,598	14,427	3,047	80,950
(利用率)	51.7%	26.7%	17.8%	3.8%	31.3%
合計	71,528	92,336	87,130	7,772	258,766
(利用率)	27.6%	35.7%	33.7%	3.0%	

(3) 利用者別状況

内訳	利用者数	摘要
一日最高利用者数	3,685名	7月6日(日)
一日最低利用者数	214名	5月27日(火)
一日平均利用者数	685名	

(4) 月別利用者数

令和7年度	営業日数	プール		大浴場		合計	
		利用者数	1日平均	利用者数	1日平均	利用者数	1日平均
4月	29	10,570	364	6,247	215	16,817	580
5月	30	14,837	495	7,164	239	22,001	733
6月	29	20,412	704	7,349	253	27,761	957
7月	31	27,490	887	8,157	263	35,647	1150
8月	30	37,333	1244	11,226	374	48,559	1619
9月	29	16,361	564	6,770	233	23,131	798
10月	30	10,283	343	5,850	195	16,133	538
11月	20	6,929	346	4,464	223	11,393	570
12月	26	6,440	248	5,372	207	11,812	454
1月	21	7,622	363	5,289	252	12,911	615
2月	27	10,059	373	6,730	249	16,789	622
3月	28	9,480	339	6,332	226	15,812	565
計	330	177,816	6,270	80,950	245	258,766	784

(5) 月別利用者状況

令和7年度	最 多		最 少	
	利用者数	適用	利用者数	適用
4月	1,565	13(日)	222	22(火)
5月	1,692	6(火・祝)	214	27(火)
6月	3,468	29(日)	243	3(火)
7月	3,685	6(日)	295	8(火)
8月	3,658	10(日)	469	28(木)
9月	2,078	7(日)	274	5(金)
10月	1,456	13(月・祝)	220	7(火)
11月	1,131	9(日)	257	27(木)
12月	1,018	28(日)	232	16(火)
1月	1,278	11(日)	277	20(火)
2月	1,712	11(水・祝)	279	3(火)
3月	1,144	20(金・祝)	224	3(火)

(6)月別利用者比率

	プール					大浴場					合計人数				
	高齢者	大人	子供	介護	小計	高齢者	大人	子供	介護	小計	高齢者	大人	子供	介護	小計
4月	2,334	3,896	4,038	302	10,570	3,616	1,502	897	232	6,247	5,950	5,398	4,935	534	16,817
	22.1%	36.9%	38.2%	2.9%	62.9%	57.9%	24.0%	14.4%	3.7%	37.1%	35.4%	32.1%	29.3%	3.2%	
5月	2,586	5,865	6,021	365	14,837	3,584	2,010	1,290	280	7,164	6,170	7,875	7,311	645	22,001
	17.4%	39.5%	40.6%	2.5%	67.4%	50.0%	28.1%	18.0%	3.9%	32.6%	28.0%	35.8%	33.2%	2.9%	
6月	2,811	8,196	8,923	482	20,412	3,433	2,129	1,495	292	7,349	6,244	10,325	10,418	774	27,761
	13.8%	40.2%	43.7%	2.4%	73.5%	46.7%	29.0%	20.3%	4.0%	26.5%	22.5%	37.2%	37.5%	2.8%	
7月	3,112	11,007	12,746	625	27,490	3,462	2,453	1,989	253	8,157	6,574	13,460	14,735	878	35,647
	11.3%	40.0%	46.4%	2.3%	77.1%	42.4%	30.1%	24.4%	3.1%	22.9%	18.4%	37.8%	41.3%	2.5%	
8月	3,049	15,976	17,392	916	37,333	3,509	4,039	3,334	344	11,226	6,558	20,015	20,726	1,260	48,559
	8.2%	42.8%	46.6%	2.5%	76.9%	31.3%	36.0%	29.7%	3.1%	23.1%	13.5%	41.2%	42.7%	2.6%	
9月	2,873	6,812	6,203	473	16,361	3,322	1,935	1,218	295	6,770	6,195	8,747	7,421	768	23,131
	17.6%	41.6%	37.9%	2.9%	70.7%	49.1%	28.6%	18.0%	4.4%	29.3%	26.8%	37.8%	32.1%	3.3%	
10月	2,728	3,837	3,385	333	10,283	3,476	1,394	740	240	5,850	6,204	5,231	4,125	573	16,133
	26.5%	37.3%	32.9%	3.2%	63.7%	59.4%	23.8%	12.6%	4.1%	36.3%	38.5%	32.4%	25.6%	3.6%	
11月	1,569	2,659	2,457	244	6,929	2,659	1,032	574	199	4,464	4,228	3,691	3,031	443	11,393
	22.6%	38.4%	35.5%	3.5%	60.8%	59.6%	23.1%	12.9%	4.5%	39.2%	37.1%	32.4%	26.6%	3.9%	
12月	2,107	2,161	1,977	195	6,440	3,599	1,041	526	206	5,372	5,706	3,202	2,503	401	11,812
	32.7%	33.6%	30.7%	3.0%	54.5%	67.0%	19.4%	9.8%	3.8%	45.5%	48.3%	27.1%	21.2%	3.4%	
1月	1,766	2,948	2,692	216	7,622	3,230	1,171	705	183	5,289	4,996	4,119	3,397	399	12,911
	23.2%	38.7%	35.3%	2.8%	59.0%	61.1%	22.1%	13.3%	3.5%	41.0%	38.7%	31.9%	26.3%	3.1%	
2月	2,411	3,894	3,453	301	10,059	3,999	1,569	910	252	6,730	6,410	5,463	4,363	553	16,789
	24.0%	38.7%	34.3%	3.0%	59.9%	59.4%	23.3%	13.5%	3.7%	40.1%	38.2%	32.5%	26.0%	3.3%	
3月	2,304	3,487	3,416	273	9,480	3,989	1,323	749	271	6,332	6,293	4,810	4,165	544	15,812
	24.3%	36.8%	36.0%	2.9%	60.0%	63.0%	20.9%	11.8%	4.3%	40.0%	39.8%	30.4%	26.3%	3.4%	
計	29,650	70,738	72,703	4,725	177,816	41,878	21,598	14,427	3,047	80,950	71,528	92,336	87,130	7,772	258,766
	16.7%	39.8%	40.9%	2.7%	68.7%	51.7%	26.7%	17.8%	3.8%	31.3%	27.6%	35.7%	33.7%	3.0%	

(7)事業実施状況

月	日	内 容
4月	1	21時閉館スタート
	1	野菜・果物直売会
	2	利用券券売機(1号機)新紙幣・新硬貨対応工事
	3	新紙幣・新硬貨対応の両替機、大浴場の入口に移動
	5	大型車出入口車道にバリケード設置(迷惑駐車対策)
	6	キッチンカー出店
	6	野菜・果物直売会
	7	駐車場出口ゲート本体に車両衝突。事後対応。
	8	駐車場区画ライン引き
	13	キッチンカー出店
	14	管理PC故障(売上金締め作業不能)
	15	野菜・果物直売会
	16	健康福祉局一行様来館。館内他案内
	17	館内に鯉のぼり飾り付け
	20	野菜・果物直売会
	20	社協発行の「無料招待券」持参のお客様対応
	25	横浜市定例会時に社協発行の「無料招待券」について報告
	25	和菓子販売会(～29日)
	26	社協発行の「無料招待券」利用終了のお知らせHPに掲載
	28	鶴見警察署による「防犯講話」協力
	29	野菜・果物直売会
	29	キッチンカー出店
5月	3	キッチンカー出店
	4	キッチンカー出店
	5	こどもの日(菖蒲湯)
	6	キッチンカー出店
	7	新1年生スタンプラリー開始
	9	カフェふれーゆ券売機購入(新紙幣対応・新硬貨対応の中古品)
	11	母の日イベント(ハンカチプリント、トートバックプリント)
	14	女性大浴場脱衣室の脱水機不調対応(様子見)
	14	管理PC復旧
	15	女性大浴場脱衣室の洗面所ドライヤー1台追加設置
	17	3階プールギャラリーにキッズスペース設置。利用開始。
	17	キッチンカー出店
	17	オムツの子供のプール利用対応(退場)
	18	キッチンカー出店
	18	野菜・果物直売会
	18	トイレトーパー泥棒対応

	24	キッチンカー出店
	24	駐車場入口ゲートバー折られる。交換対応。
	25	キッチンカー出店
	27	野菜・果物直売会
	31	移動式プラネタリウム投影会開催
	31	キッチンカー出店
6月	1	キッチンカー出店
	1	移動式プラネタリウム投影会開催
	1	野菜・果物直売会
	1	ハンカチプリントイベント
	1	開港記念日花火大会の為、3階大広間開放
	7	キッチンカー出店
	15	野菜・果物直売会
	15	父の日イベント(タオルプリント、メッセージカード)
	15	キッチンカー出店
	21	キッチンカー出店
	22	キッチンカー出店
	22	七夕飾付、短冊作り
	24	野菜・果物直売会
	28	キッチンカー出店
	28	おきなわ物産展(～29日)
7月	1	野菜・果物直売会
	1	1階受付前に利用者別案内看板設置
	5	キッチンカー出店
	6	キッチンカー出店
	6	野菜・果物直売会
	6	駐車場交通整理(警備会社)
	7	七夕短冊作り(6/22～)
	7	HP改定(利用上の注意事項)
	8	野菜・果物直売会
	8	ひまわりデコレーション飾り付け
	9	温室内樹木枝折れのため、閉鎖
	12	キッチンカー出店
	13	駐車場交通整理(警備会社)
	13	キッチンカー出店
	15	野菜・果物直売会
	15	プール男性更衣室体重計更新(横浜市支給品)
	19	ふくしま物産展(～20日)
	19	キッチンカー出店
	20	キッチンカー出店
	20	駐車場交通整理(警備会社)

	21	キッチンカー出店
	22	野菜・果物直売会
	23	キッチンカー出店
	25	駐車場ライン引き
	26	温室再開
	27	キッチンカー出店
	29	野菜・果物直売会
8月	2	野菜・果物直売会
	2	コリドール内テーブル増設
	3	キッチンカー出店
	5	電気設備故障に伴い、臨時休館
	6	駐車場出口ゲートバー折られる。交換
	9	キッチンカー出店
	10	おきなわ物産展(～11日)
	10	Tシャツプリントイベント(～11日)
	10	駐車場交通整理(～11日)※警備会社へ委託
	11	キッチンカー出店
	11	男性大浴場脱衣室の脱水機故障。在庫品(新品)と交換
	12	野菜・果物直売会
	14	和菓子販売会(～17日)
	17	野菜・果物直売会
	17	駐車場交通整理 ※警備会社へ委託
	17	キッチンカー出店
	19	野菜・果物直売会
	20	女性大浴場サウナ室時計破損(8/16破損)新品と交換
	20	駐車場入口ゲートバー折られる。在庫品(新品)と交換
	23	縁日(～24日)
	23	かき氷・わたアメ販売(～24日)
	23	キッチンカー出店
	24	キッチンカー出店
	26	野菜・果物直売会
	31	野菜・果物直売会
	1	2階受付後方の掛時計故障。代替品設置。
	2	急速充電設備利用終了(12/25)のお知らせ掲示。併せて設備本体に貼付。
	2	駐車場出口精算機故障。メーカーメンテナンス手配。
	3	男性大浴場サウナ室扉丁番故障。故障の張り紙
	4	2階受付後方の掛時計故障。新品設置。
	6	キッチンカー出店
	7	キッチンカー出店
	7	野菜・果物直売会
	9	女性大浴場脱衣室壁破損(9/3)、補修

9月	10	次期指定管理予定者による現地視察対応(設備関係)
	11	プール女性更衣室のドライヤー故障のため、新品設置(9/7故障)
	12	CATV(YOUテレビ)の番組撮影
	12	男性大浴場サウナ室扉丁番交換(9/3故障)
	12	駐車場割引ライター不具合発生。メーカー手配。
	12～18	敬老週間イベント(高齢利用者へポイント2倍)
	13～14	ふくしま物産展
	13～14	キッチンカー出店
	14	駐車場入口ゲートバー折られる。在庫品(新品)と交換
	15	敬老の日イベント(先着100名にお菓子プレゼント)
	15	敬老の日イベント(ハンカチプリント)
	15	キッチンカー出店
	16	野菜・果物直売会
	17	3階男性多目的トイレ錠前外れ、取り付け直し
	20	キッチンカー出店
	21	キッチンカー出店
	21	野菜・果物直売会
	23	キッチンカー出店
	23	野菜・果物直売会
	30	野菜・果物直売会
10月	1	20時閉館スタート
	1～2	フレイル体力測定会開催(50歳以上限定)
	5	キッチンカー(今川焼)出店
	5	野菜・果物直売会開催
	7	野菜・果物直売会開催
	12～13	恐竜展開催
	12～13	北海道物産展(ラーメン祭り)開催
	16	鶴見区役所生活衛生課立ち入り検査
	19	野菜・果物直売会開催
	19	水泳記録会開催
	21	野菜・果物直売会開催
	23	管理用PC不具合発生、メーカーメンテナンスにて修理
	25	管理用PC不具合発生、10/27メーカーメンテナンス対応するも不可
	26	ハロウィンイベント開催
	27	資源循環局来館。入退場システム各機器現調。
	28	野菜・果物直売会開催
	1	キッチンカー(トルティーヤ)出店
	2	野菜・果物直売会開催
	7	野菜・果物直売会開催
	8	プール多目的更衣室コンセント不良(11/9修理)
	9	プール場内冷水器故障

11月	9	キッチンカー(から揚げ)出店
	11	プール場内冷水器交換(在庫品)
	12～20	鶴見工場休炉に伴う休館
	20	従業者研修
	21	プール側退場ゲート故障(使用中止。修理不能)
	22	ふくしま物産展
	23	キッチンカー(今川焼)
	24	キッチンカー(たこ焼き)
	25	野菜・果物直売会開催
	28	優先駐車区画場所決め打ち合わせ(福祉保健課)
	29	キッチンカー(角煮)
	30	野菜・果物直売会開催
12月	2	野菜・果物直売会開催
	3	MV撮影準備及び撤収作業のため、展示温室利用休止
	5	MV撮影のため臨時休館
	7	野菜・果物直売会開催
	7	キッチンカー(トルティーヤ)出店
	7	プール内でイベント開催(いかだレース)
	8	MV撮影のため臨時休館
	9	12/5に臨時休館としたため、代替で営業(時間短縮にて)
	13	キッチンカー(から揚げ)出店
	13～14	北海道物産展開催
	13～14	沖縄物産展開催
	13～14	ハンカチプリントイベント開催
	14	クリスマス会開催
	14	キッチンカー(たこ焼き)出店
	15	野菜・果物直売会開催
	16	資源循環局にて駐車場内に優先駐車区画(5台分)設置工事实施
	18	大浴場内非常押しボタン作動点検実施
	19	鶴見区生活衛生課からサウナ室について照会あり。回答。
	20	キッチンカー(クレープ)出店
	21	野菜・果物直売会開催
	21	キッチンカー(今川焼)出店
	22	冬至イベント(男女大浴場ゆず湯)
	27	キッチンカー(角煮)出店
	27	お飾り・門松設置
	29～31	年末休館
	1～3	年始休館
	4	新春イベント開催(福引き)
	4	キッチンカー(たこ焼き)出店
	5	女性大浴場脱衣室脱水機故障。簡易脱水機設置

1月	6	野菜・果物直売会開催
	10～11	キッチンカー（角煮）出店
	11	和太鼓演奏会開催
	12	キッチンカー（から揚げ）出店
	14	鶴見区生活衛生課にてサウナ室扉把手・非常ボタン確認立会い
	15	女性大浴場脱衣室脱水機設置
	18	北海道物産展開催
	18	野菜・果物直売会開催
	18	キッチンカー（今川焼）出店
	20	野菜・果物直売会開催
	21	入場ゲート故障。使用中止。
	24	キッチンカー（クレープ）出店
	25	キッチンカー（トルティーヤ）出店
	26	入場ゲート修理
	26～31	臨時休館（資源循環局鶴見工場の電気設備工事のため）
2月	1	節分イベント開催（鬼退治）
	1	野菜・果物直売会開催
	1	キッチンカー（からあげ）出店
	3	野菜・果物直売会開催
	7	キッチンカー（角煮）出店
	8	キッチンカー（から揚げ）出店
	15	野菜・果物直売会開催
	15	北海道物産展開催
	15	キッチンカー（今川焼）出店
	22	キッチンカー（たこ焼き）出店
	23	キッチンカー（クレープ）出店
	23	1階受付横コンプレッサーエアガン故障、交換
	27	鶴見区福祉避難所訓練参加
	28	キッチンカー（からあげ）出店
3月	1	野菜・果物直売会開催
	3	野菜・果物直売会開催
	5	4月以降の営業時間変更の案内文をHP・SNSに掲載
	7	キッチンカー（クレープ）出店
	7	4月以降の営業時間変更の案内文（修正版）をHP・SNSに掲載
	8	キッチンカー（角煮）出店
	10	EVかご内鏡交換
	14	男性大浴場脱衣室の脱水機蓋破損。代替機の蓋と交換
	14	男性大浴場浴室内の椅子脚部破損。代替品と交換
	14	男性大浴場サウナ室温度低下。老朽化により復旧ならず
	15	キッチンカー（今川焼）出店
	15	野菜・果物直売会開催

15	北海道物産展開催
17	野菜・果物直売会開催
20	キッチンカー（角煮）出店
22	キッチンカー（から揚げ）出店
29	キッチンカー（たこ焼）出店
29	野菜・果物直売会開催
29	北海道物産展開催
30, 31	指定管理終了に伴う撤去作業・引継ぎのため、臨時休館

2. 利用者状況について

(1) 利用者数年次比較表(令和3年度～令和7年度)

利用者数比較		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
プール	R7年度	10,570	14,837	20,412	27,490	37,333	16,361	10,283	6,929	6,440	7,622	10,059	9,480	177,816
	R6年度	9,909	12,439	15,971	27,923	32,115	21,256	9,490	6,355	5,242	8,532	10,405	9,803	169,440
	R5年度	8,333	12,484	14,507	26,930	30,421	15,767	8,981	5,498	4,748	7,675	8,268	6,296	149,908
	R4年度	5,688	10,271	11,509	19,225	20,855	12,469	8,001	0	4,346	6,469	6,334	8,029	113,196
	R3年度	1,691	3,416	3,245	6,189	9,365	5,212	4,357	3,500	1,777	0	0	2,636	41,388
	前年比(R7/R6)	106.7%	119.3%	127.8%	98.4%	116.2%	77.0%	108.4%	109.0%	122.9%	89.3%	96.7%	96.7%	104.9%
	R7-R6	661	2,398	4,441	-433	5,218	-4,895	793	574	1,198	-910	-346	-323	8,376
大浴場	R7年度	6,247	7,164	7,349	8,157	11,226	6,770	5,850	4,464	5,372	5,289	6,730	6,332	80,950
	R6年度	5,211	5,834	5,979	7,905	9,215	7,342	5,344	4,099	4,726	5,915	6,613	5,918	74,101
	R5年度	3,846	5,277	5,430	7,049	8,130	5,641	4,914	3,412	3,738	4,949	5,255	3,351	60,992
	R4年度	2,602	3,862	4,020	5,087	5,975	4,808	4,237	0	2,760	3,559	3,740	4,364	45,014
	R3年度	719	1,217	1,169	1,344	1,461	1,247	1,336	1,754	1,105	0	0	1,180	12,532
	前年比(R7/R6)	119.9%	122.8%	122.9%	103.2%	121.8%	92.2%	109.5%	108.9%	113.7%	89.4%	101.8%	107.0%	109.2%
	R7-R6	1,036	1,330	1,370	252	2,011	-572	506	365	646	-626	117	414	6,849
合 計	R7年度	16,817	22,001	27,761	35,647	48,559	23,131	16,133	11,393	11,812	12,911	16,789	15,812	258,766
	R6年度	15,120	18,273	21,950	35,828	41,330	28,598	14,834	10,454	9,968	14,447	17,018	15,721	243,541
	R5年度	12,179	17,761	19,937	33,979	38,551	21,408	13,895	8,910	8,486	12,624	13,523	9,647	210,900
	R4年度	8,290	14,133	15,529	24,312	26,830	17,277	12,238	0	7,106	10,028	10,074	12,393	158,210
	R3年度	2,410	4,633	4,414	7,533	10,826	6,459	5,693	5,254	2,882	0	0	3,816	53,920
	前年比(R7/R6)	111.2%	120.4%	126.5%	99.5%	117.5%	80.9%	108.8%	109.0%	118.5%	89.4%	98.7%	100.6%	106.3%
	R7-R6	1,697	3,728	5,811	-181	7,229	-5,467	1,299	939	1,844	-1,536	-229	91	15,225

(2) 利用料収入年次比較表(令和3年度～令和7年度)

売上金額比較		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
プール 大浴場	R7年度 2025	7,117,650	9,517,510	12,303,540	16,513,070	23,205,620	10,386,100	6,772,390	4,724,470	4,663,120	5,489,740	7,055,640	6,518,210	114,267,060
	R6年度 2024	6,289,870	7,796,920	9,612,410	16,191,340	19,873,310	13,200,380	5,983,220	4,217,520	3,964,480	6,031,160	7,311,200	6,564,200	107,036,010
	R5年度 2023	5,321,860	7,744,010	8,632,970	15,648,040	18,063,740	9,558,340	5,753,680	3,735,390	3,433,680	5,409,350	5,467,850	3,987,730	92,756,640
	R4年度 2022	3,506,380	6,215,960	6,604,020	10,793,760	12,207,500	7,446,240	4,911,930	0	2,915,830	4,269,450	4,207,950	5,141,430	68,220,450
	R3年度 2021	981,400	1,928,900	1,904,000	3,372,500	4,905,000	2,810,100	2,462,250	2,182,410	1,138,780	0	0	1,692,770	23,378,110
	前年比(R7/R6)	113.2%	122.1%	128.0%	102.0%	116.8%	78.7%	113.2%	112.0%	117.6%	91.0%	96.5%	99.3%	106.8%
	R7-R6	827,780	1,720,590	2,691,130	321,730	3,332,310	-2,814,280	789,170	506,950	698,640	-541,420	-255,560	-45,990	7,231,050
ロッカー	R7年度 2025	788,200	1,174,100	1,758,500	2,183,000	2,712,900	1,119,800	1,402,000	506,800	573,900	586,800	930,200	890,300	14,626,500
	R6年度 2024	697,700	1,200,600	1,142,900	2,450,000	2,495,500	1,744,400	969,200	352,300	652,300	582,900	1,042,100	829,100	14,159,000
	R5年度 2023	652,800	786,000	1,335,600	1,982,100	2,527,000	1,018,300	992,700	362,400	563,200	461,700	927,300	361,200	11,970,300
	R4年度 2022	396,800	831,500	829,000	1,278,300	1,835,800	914,500	634,000	0	285,500	452,800	527,000	743,400	8,728,600
	R3年度 2021	114,500	225,500	217,100	422,000	431,200	649,500	213,200	203,800	289,900	0	0	121,600	2,888,300
	前年比(R7/R6)	113.0%	97.8%	153.9%	89.1%	108.7%	64.2%	144.7%	143.9%	88.0%	100.7%	89.3%	107.4%	103.3%
	R7-R6	90,500	-26,500	615,600	-267,000	217,400	-624,600	432,800	154,500	-78,400	3,900	-111,900	61,200	467,500
駐車場	R7年度 2025	1,609,900	2,341,100	2,627,100	2,848,200	3,749,300	2,271,800	1,813,000	1,346,400	1,598,000	1,253,500	1,504,000	1,434,200	24,396,500
	R6年度 2024	1,472,000	1,975,500	2,086,400	2,796,500	3,356,000	2,687,400	1,959,500	1,241,900	1,043,300	1,278,000	1,412,700	1,296,500	22,605,700
	R5年度 2023	1,492,300	2,217,200	2,157,100	2,939,000	3,060,500	2,116,600	1,924,700	1,194,000	1,001,000	1,123,200	1,072,300	719,900	21,017,800
	R4年度 2022	890,700	1,901,600	2,118,900	2,527,300	2,655,300	2,071,400	1,849,800	0	1,026,100	1,044,500	961,200	1,098,000	18,144,800
	R3年度 2021	621,700	1,574,700	1,179,600	1,341,400	1,699,800	1,655,100	1,297,300	1,078,700	524,700	313,800	267,600	585,600	12,140,000
	前年比(R7/R6)	109.4%	118.5%	125.9%	101.8%	111.7%	84.5%	92.5%	108.4%	153.2%	98.1%	106.5%	110.6%	107.9%
	R7-R6	137,900	365,600	540,700	51,700	393,300	-415,600	-146,500	104,500	554,700	-24,500	91,300	137,700	1,790,800
全体収入 (物販等含)	R7年度 2025	9,515,750	13,032,710	16,689,140	21,544,270	29,667,820	13,777,700	9,987,390	6,577,670	6,835,020	7,330,040	9,489,840	8,842,710	153,290,060
	R6年度 2024	8,459,570	10,973,020	12,841,710	21,437,840	25,724,810	17,632,180	8,911,920	5,811,720	5,660,080	7,892,060	9,766,000	8,689,800	143,800,710
	R5年度 2023	7,466,960	10,747,210	12,125,670	20,569,140	23,651,240	12,693,240	8,671,080	5,291,790	4,997,880	6,994,250	7,467,450	5,068,830	125,744,740
	R4年度 2022	4,793,880	8,949,060	9,551,920	14,599,360	16,698,600	10,432,140	7,395,730	0	4,227,430	5,766,750	5,696,150	6,982,830	95,093,850
	R3年度 2021	1,717,600	3,729,100	3,300,700	5,135,900	7,036,000	5,114,700	3,972,750	3,464,910	1,953,380	313,800	267,600	2,399,970	38,406,410
	前年比(R7/R6)	112.5%	118.8%	130.0%	100.5%	115.3%	78.1%	112.1%	113.2%	120.8%	92.9%	97.2%	101.8%	106.6%
	R7-R6	1,056,180	2,059,690	3,847,430	106,430	3,943,010	-3,854,480	1,075,470	765,950	1,174,940	-562,020	-276,160	152,910	9,489,350

3. 救護状況について

(1) 救護件数集計

傷病名	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
①鼻出血	高齢者				1									1
	大人		1	1	2	1								5
	子供	5	6	12	15	15	9	4		2	3	3	4	78
	合計	5	7	13	18	16	9	4	0	2	3	3	4	84
②挫傷	高齢者										1			1
	大人				1	1								2
	子供			1	1	2		2		1	4			11
	合計	0	0	1	2	3	0	2	0	1	5	0	0	14
③切り傷	高齢者			1										1
	大人			1	1			1				1	1	5
	子供		1	2	1	2	1			1		1		9
	合計	0	1	4	2	2	1	1	0	1	0	2	1	15
④打撲	高齢者	1										1		2
	大人		1				1							2
	子供	1	1	3	3	3	5	2				1	2	21
	合計	2	2	3	3	3	6	2	0	0	0	2	2	25
⑤その他	高齢者				1					2		2	1	6
	大人		1		1					1				3
	子供			1										1
	合計	0	1	1	2	0	0	0	0	3	0	2	1	10

令和7年度合計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
	7	11	22	27	24	16	9	0	7	8	9	8	148

うち救急要請	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	総合計
				2					2		2	1	7

(2)救護要請事案

	月日	曜日	発生時刻	性別	年齢	場所
1	7/5	土	15:20頃	女性	80才	大浴場脱衣室
	内容	80才女性のお客様がベンチから立ち上がった際、後ろに倒れて頭を打ったと目撃をされたお客様から通報あり。スタッフ急行。「意識あり・呼吸あり・応答あり」であったが、頭を打っていることから、119番へ救急要請。 15:45頃、救急隊到着。 16:15頃、救急搬送。				
2	7/6	日	12:00頃	男性	30代	プール更衣室
	内容	ぎっくり腰になって動けないと通報あり。 本人から救急車を呼んで欲しいとの要望ありの為、119番へ救急要請。 救急隊到着するも、救急搬送はされず。 結果、奥様の運転で病院へ向かわれる。				
3	12/17	水	13:00頃	男性	70代	大浴場サウナ室
	内容	サウナ利用のお客様が非常ボタンを押される。 2階受付スタッフが駆けつける。 一時的に意識を失ったようで、その際にベンチから転倒し、脛やおでこを切り出血。 肩もぶつけたよう痛みがあるとのこと。 119番へ連絡し救急要請。 救急隊到着まで応急処置(止血処置)救急隊到着したため、救急隊へ引継ぎ				
4	12/17	水	14:30頃	男性	80代	大浴場内
	内容	男性大浴場浴槽内で溺れている方がいると利用中のお客様から通報あり。 2階受付スタッフ他が駆けつける。 既に浴槽内から搬出されており、脱衣室で横になられていた。 手足の痺れがあり倒れてしまったとのこと。足の爪から出血あり。 自力では動けないことから119番へ連絡し救急要請。 救急隊到着まで応急処置(止血処置) 救急隊到着したため、救急隊へ引継ぎ。				
5	2/20	金	13:30頃	男性	80代	大浴場内
	内容	男性大浴場で人が倒れている通報あり。 職員が駆けつける。 意識はあるものの頭部から出血あり。 119番へ連絡し救急要請。 救急隊到着まで応急処置(止血処置) 救急隊到着したため、救急隊へ引継ぎ。				
6	3/19	木	12:55頃	女性	70代	大浴場内
	内容	女性大浴場入口にて転倒者ありと利用者から通報あり。 職員が駆けつける。 意識あり。右前腕が大きく腫れており本人から119番通報依頼あり。 119番へ連絡し救急要請。 救急隊到着を待つ。 救急隊到着したため、救急隊へ引継ぎ。				

4. 高齢者向け事業状況について

(1)事業開催日及び参加実績

No.	教室名	曜日	時間	定員	参加者数																											
					4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		年間			
					回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数	回数	人数		
1	成人スイミング (初級)	月	10:00～11:00	15	4	17	3	12	5	26	2	11	3	7	4	13	3	14	1	5	3	8	1	3	3	7	4	11	36	134		
2	4泳法 マスタースイミング	月	11:15～12:15	15	4	17	3	11	5	21	2	11	3	15	4	22	3	17	1	7	3	19	1	8	3	20	4	28	36	196		
3	バタフライ&平泳ぎ ベーシックスイミング	月	12:30～13:30	10	4	13	3	10	5	20	2	8	3	14	4	18	3	13	1	4	3	11	1	3	3	10	4	14	36	138		
4	苦手克服スイミング(月)	月	13:45～14:45	12	4	14	3	6	5	15	2	7	3	8	4	12	3	9	1	4	3	9	1	2	3	9	4	11	36	106		
5	水慣れ～バタ足マスター (小学生)	月	15:30～16:20	15	3	8	3	20	5	44					4	11	3	3	1	1	3	5	2	4	3	3	4	9	31	108		
6	バタ足～クロールマスター (小学生)	月	16:30～17:20	15	3	11	3	10	5	18					4	12	3	4	1	4	3	14	2	7	3	11	4	13	31	104		
7	アクアコンディショニング	火	10:00～10:45	20	3	20	2	13	3	13	5	25	2	12	3	13	3	15	1	5	4	19	2	13	3	16	3	13	34	177		
8	アクアピクスAM	火	11:00～11:45	20	3	17	2	15	3	22	5	24	2	16	3	25	3	19	1	8	4	23	2	15	3	26	3	22	34	232		
9	らくらくスイミング	火	13:30～14:30	15	2	3	3	9	3	7	4	13	2	3	3	10	3	10	2	5	2	4	2	6	3	6	3	5	32	81		
10	はじめて平泳ぎ・バタフライ	火	14:30～15:30	15	2	2	2	3	3	3	4	8	2	2	3	1	3	3	2	1	2	3	2	2	3	3	3	5	31	36		
11	成人スイミング (クロール&背泳ぎ)	水	10:00～11:00	15	4	31	4	29	4	29	5	44	3	30	4	48	5	45	2	22	4	37	3	28	3	34	4	39	45	416		
12	成人スイミング (バタフライ&平泳ぎ)	水	11:15～12:15	15	4	32	4	28	4	29	5	41	3	21	4	35	5	46	2	20	4	41	3	26	3	25	4	30	45	374		
13	初級＋苦手克服スイミング	水	12:30～13:30	15	4	21	4	25	4	19	5	25	3	18	4	29	5	33	2	16	4	24	3	14	3	22	4	21	45	267		
14	水慣れ～バタ足マスター (小学生)	水	15:30～16:20	15	5	14	4	18	4	15	5	39	3	30	4	34	5	27	2	4	4	3	3	1	3	1	4	6	46	192		
15	バタ足～クロールマスター (小学生)	水	16:30～17:20	15	5	12	4	11	4	11	5	9	3	16	4	24	5	34	2	7	4	22	3	22	3	14	4	21	46	203		
16	苦手克服スイミング(木)	木	10:00～11:00	15	4	18	5	18	4	17	4	18	3	17	4	21	5	19	2	8	4	15	3	18	4	22	4	20	46	211		
17	四種目プラス(前)	木	10:00～11:00	15	4	1	5	3																				9	4			
18	四種目プラス(後)	木	11:15～12:15	15	4	13	5	16	4	12																		13	41			
19	水中ボールウォーキング	木	13:00～13:45	8	4	11	4	18	4	17	4	13	3	9	4	11	5	9	2	3	4	7	3	4	4	12	4	11	45	125		
20	アクアピクスPM	木	14:00～14:45	20	4	13	4	11	4	12	4	7	3	8	4	7	5	11	2	5	4	12	3	6	4	16	4	12	45	120		
21	アクアコンディショニング	金	10:00～10:45	20	4	15	5	26	4	15	4	18	4	21	4	22	5	24	3	17	3	17	3	13	4	21	3	12	46	221		
22	アクアピクスAM	金	11:00～11:45	20	4	24	5	32	4	30	4	30	4	29	4	29	5	30	3	23	3	14	3	15	4	24	3	17	46	297		
23	水慣れ～バタ足マスター (小学生)	金	15:30～16:20	15	4	25	5	37	4	28	3	20	4	15	4	11	5	10	3	3	3	2	3	8	4	3	3	6	45	168		
24	バタ足～クロールマスター (小学生)	金	16:30～17:20	15	4	15	5	22	4	17	3	10	4	26	4	20	5	28	3	14	3	21	3	19	4	23	3	18	45	233		
25	クロール25m 完泳速習クラス(小学生)	土	10:00～11:00	8	4	20	4	23	4	22					4	26	4	19	4	9	3	5						27	124			
26	クロール25m 完泳速習クラス(成人)	土	11:15～12:15	8	4	15	4	28	4	25					4	38	4	29	4	18	3	9						27	162			
27	ストレス解消ミット打ち	月	10:00～11:00	6	3	16	2	9	4	22	2	10	3	19	4	24	3	21	2	8	3	16	2	13	3	17	3	18	34	193		
28	介護予防のためのリズム体操	月	11:15～12:15	15	4	15	3	13	5	21	3	11	3	10	5	24	3	14	2	8	3	13	2	9	3	15	4	25	40	178		
29	らくらく気功体操	月	13:00～14:00	15	4	1	3	0	4	3	3	4	3	7	4	5	3	4	1	1	3	2	2	2	3	6	4	6	37	41		
30	リフレッシュヨガ		14:30～15:30	15																				3	16	4	19	7	35			
31	ノルディックウォーク	火	13:15～14:00	8	2	4	2	6	3	8	4	6	3	2	3	8	3	4	2	3	2	4	2	2	3	5	3	4	32	56		
32	脳トレ椅子ヨガ	水	10:25～11:10	15	3	10	3	11	3	11	4	15	2	4	2	5	3	11	1	4	3	11	2	7	3	15	3	19	32	123		
33	脳リラックス癒しヨガ	水	11:25～12:10	15	3	7	3	13	3	12	4	13	2	6	2	9	3	14	1	5	3	13	2	6	3	13	3	11	32	122		
34	のびのび健康太極拳	水	13:00～14:00	15	5	20	4	16	4	19	4	20	3	15	4	15	5	17	2	9	4	13	3	14	3	12	4	18	45	188		
35	ストレッチボール	木	9:30～10:15	5	3	3	5	6	3	3	5	4	3	3	4	10	5	6	2	4	4	7	2	3	3	4	4	3	43	56		
36	ピラティス	木	10:30～11:30	15	3	19	5	24	3	15	5	20	3	18	4	31	5	29	2	15	4	32	2	20	3	24	4	30	43	277		
37	ストレス解消ミット打ち	木	17:00～18:00	6	4	6	5	20	4	20	5	23	3	13	4	15	5	17	2	11	4	12	3	9	4	11	4	7	47	164		
38	骨盤整え美容ヨガ	金	10:30～11:20	15	3	9	3	11	4	15	3	9	2	6	4	13	4	17	2	9	3	12	3	8	3	10	3	12	37	131		
39	健康麻雀教室	火	10:00～13:00	12	3	31	2	16	3	33	5	42	2	19	3	28	3	32	2	19	3	32	2	22	3	34	3	34	34	342		
40	健康麻雀教室	火	13:30～16:30	12	3	13	2	8	3	13	5	24	2	14	3	14	3	31	2	23	3	35	2	21	3	33	3	31	34	260		
41	健康麻雀教室	木	13:30～16:30	12	4	47	4	45	4	43	5	51	3	31	4	44	5	55	2	20	4	45	3	33	4	44	4	48	46	506		
42	健康麻雀教室	金	10:00～12:00	12																		3	33	4	45	3	35	10	113			
43	健康麻雀教室	金	13:30～16:30	12	4	39	4	44	4	42	4	41	4	39	4	36	5	58	3	32	3	31	3	32	4	44	3	29	45	467		

5. 自主事業状況について

(1) イベント開催実績

月	日	内容	開催場所
4月	1	野菜・果物直売会	コリドール
	6	キッチンカー出店	正面玄関前
	6	野菜・果物直売会	コリドール
	13	キッチンカー出店	正面玄関前
	15	野菜・果物直売会	コリドール
	20	野菜・果物直売会	コリドール
	25～29	和菓子販売会	コリドール
	28	鶴見警察署による「防犯講話」協力	多目的室
	29	野菜・果物直売会	コリドール
	29	キッチンカー出店	正面玄関前
5月	3	キッチンカー出店	正面玄関前
	4	キッチンカー出店	正面玄関前
	5	こどもの日（菖蒲湯）	大浴場
	6	キッチンカー出店	正面玄関前
	11	母の日イベント（ハンカチプリント、トートバックプリント）	コリドール
	17	キッチンカー出店	正面玄関前
	18	キッチンカー出店	正面玄関前
	18	野菜・果物直売会	コリドール
	24	キッチンカー出店	正面玄関前
	25	キッチンカー出店	正面玄関前
	27	野菜・果物直売会	コリドール
	31	移動式プラネタリウム投影会（～6/1）	3階大広間
	31	キッチンカー出店	正面玄関前
6月	1	移動式プラネタリウム（5/31～）	3階大広間
	1	キッチンカー出店	正面玄関前
	1	野菜・果物直売会	コリドール
	1	ハンカチプリントイベント	コリドール
	1	横浜開港祭花火大会のため、3階大広間開放（19:30～20:00）	3階大広間
	7	キッチンカー出店	正面玄関前
	15	野菜・果物直売会	コリドール
	15	父の日イベント（タオルプリント、メッセージカード）	コリドール
	15	キッチンカー出店	正面玄関前
	21	キッチンカー出店	正面玄関前

6月	22	キッチンカー出店	正面玄関前
	22	七夕飾り付け、短冊	コリドール
	24	野菜・果物直売会	コリドール
	28	キッチンカー出店	正面玄関前
	28	おきなわ物産展(～29)	コリドール
7月	1	野菜・果物直売会	コリドール
	5	キッチンカー（角煮丼）出店	正面玄関前
	6	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	6	野菜・果物直売会	コリドール
	7	七夕短冊ワークショップ	コリドール
	8	野菜・果物直売会	コリドール
	8	ひまわりデコレーション飾り付け	コリドール
	12	キッチンカー（かき氷）出店	正面玄関前
	13	キッチンカー（クレープ）出店	正面玄関前
	15	野菜・果物直売会	コリドール
	19～20	ふくしま物産展	コリドール
	19	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	20	キッチンカー（たこ焼き）出店	正面玄関前
	21	キッチンカー（トルティーヤ）出店	正面玄関前
	22	野菜・果物直売会	コリドール
	23	キッチンカー（かき氷）出店	正面玄関前
	27	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	29	野菜・果物直売会	コリドール
8月	2	野菜・果物直売会	コリドール
	3	野菜・果物直売会	コリドール
	3	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	9	キッチンカー（クレープ）出店	正面玄関前
	10	キッチンカー（たこ焼き）出店	正面玄関前
	10～11	おきなわ物産展	コリドール
	10～11	Tシャツプリント販売会（～11日）	コリドール
	11	キッチンカー（角煮丼）出店	正面玄関前
	12	野菜・果物直売会	コリドール
	14～17	和菓子販売会	コリドール
	17	野菜・果物直売会	コリドール
	17	キッチンカー（かき氷）出店	正面玄関前
	19	野菜・果物直売会	コリドール
	23～24	ふれーゆ縁日	コリドール

8月	23～24	かき氷・わたあめ販売	コリドール
	23	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	24	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	26	野菜・果物直売会	コリドール
	31	野菜・果物直売会	コリドール
9月	6	キッチンカー（クレープ）出店	正面玄関前
	7	キッチンカー（角煮丼）出店	正面玄関前
	7	野菜・果物直売会	コリドール
	12～18	敬老週間イベント（高齢の利用者へポイント2倍）	2階受付
	13～14	ふくしま物産展	コリドール
	13～14	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	15	敬老の日イベント（先着100名にお菓子プレゼント）	2階受付
	15	敬老の日イベント（ハンカチプリント）	コリドール
	15	キッチンカー（たこ焼）出店	正面玄関前
	16	野菜・果物直売会	コリドール
	20	キッチンカー（トルティーヤ）出店	正面玄関前
	21	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	21	野菜・果物直売会	コリドール
	23	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	23	野菜・果物直売会	コリドール
	30	野菜・果物直売会	コリドール
10月	1～2	フレイル体力測定会（50歳以上限定）	コリドール
	5	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	5	野菜・果物直売会	コリドール
	7	野菜・果物直売会	コリドール
	12～13	ふれーゆ恐竜展	展示温室
	12～13	北海道物産展（ラーメン祭り）	コリドール
	19	野菜・果物直売会	コリドール
	19	水泳記録会	25mプール
	21	野菜・果物直売会	コリドール
	26	ハロウィンイベント	コリドール
	28	野菜・果物直売会	コリドール
11月	1	キッチンカー（トルティーヤ）出店	正面玄関前
	2	野菜・果物直売会	コリドール
	9	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	22	ふくしま物産展	コリドール
	23	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前

11月	24	キッチンカー（たこ焼き）出店	正面玄関前
	25	野菜・果物直売会	コリドール
	29	キッチンカー（角煮）出店	正面玄関前
	30	野菜・果物直売会	コリドール
12月	2	野菜・果物直売会	コリドール
	7	野菜・果物直売会	コリドール
	7	キッチンカー（トルティーヤ）出店	正面玄関前
	7	プールイベント（いかだレース）	流水プール
	13	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	13～14	北海道物産展	コリドール
	13～14	沖縄物産展	コリドール
	13～14	ハンカチプリントイベント	コリドール
	14	クリスマス会	3階大広間
	14	キッチンカー（たこ焼き）出店	正面玄関前
	16	野菜・果物直売会	コリドール
	20	キッチンカー（クレープ）出店	正面玄関前
	21	野菜・果物直売会	コリドール
	21	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	22	冬至イベント（男女大浴場ゆず湯）	大浴場
	27	キッチンカー（角煮）出店	正面玄関前
1月	4	新春イベント開催（福引き）	コリドール
	4	キッチンカー（たこ焼き）出店	正面玄関前
	6	野菜・果物直売会開催	コリドール
	10、11	キッチンカー（角煮）出店	正面玄関前
	11	和太鼓演奏会開催	コリドール
	12	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	18	北海道物産展開催	コリドール
	18	野菜・果物直売会開催	コリドール
	18	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	20	野菜・果物直売会開催	コリドール
	24	キッチンカー（クレープ）出店	正面玄関前
	25	キッチンカー（トルティーヤ）出店	正面玄関前
2月	1	節分イベント開催（鬼退治）	コリドール
	1	野菜・果物直売会開催	コリドール
	1	キッチンカー（からあげ）出店	正面玄関前
	3	野菜・果物直売会開催	コリドール
	7	キッチンカー（角煮）出店	正面玄関前

2月	8	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	15	野菜・果物直売会開催	コリドール
	15	北海道物産展開催	コリドール
	15	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	22	キッチンカー（たこ焼き）出店	正面玄関前
	23	キッチンカー（クレープ）出店	正面玄関前
	28	キッチンカー（からあげ）出店	正面玄関前
3月	1	野菜・果物直売会開催	コリドール
	3	野菜・果物直売会開催	コリドール
	7	キッチンカー（クレープ）出店	正面玄関前
	8	キッチンカー（角煮）出店	正面玄関前
	15	キッチンカー（今川焼）出店	正面玄関前
	15	野菜・果物直売会開催	コリドール
	15	北海道物産展開催	コリドール
	17	野菜・果物直売会開催	コリドール
	20	キッチンカー（角煮）出店	正面玄関前
	22	キッチンカー（から揚げ）出店	正面玄関前
	29	キッチンカー（たこ焼）出店	正面玄関前
	29	野菜・果物直売会開催	コリドール
	29	北海道物産展開催	コリドール

6. カスタマーリクエスト等状況について

(1) カスタマーリクエスト(電話含む)件数集計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
クレーム件数	13	11	10	9	5	7	10	8	6	16	9	6	110
(内、お褒めの言葉件数)	3	3	1	1		3	5	4	3	7	2	1	33

カスタマーリクエスト(電話含む)内容集計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
プールについて	2	1	4	2	2	2				3		1	17
大浴場について	6		1		1	1				3	2	1	15
教室について		2				1	2						5
カフェについて			1										1
売店・自販機について													0
駐車場について	1	1									1		3
イベントについて	1								2				3
料金について				2									2
運営について	1			2		1	4	4	1	2	2	2	19
設備について	2	2			1	1		2	3	3	1	1	16
接客について		4		1		1	1			1	3		11
その他		1	4	2	1		3	2		4		1	18
合計	13	11	10	9	5	7	10	8	6	16	9	6	110

(2) アンケート及びホームページ・カスタマーリクエスト件数集計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
クレーム件数	1	1	1	3	4			1	3	4	2	5	25
(内、お褒めの言葉件数)		1							1	1	1		4

アンケート及びホームページ・カスタマーリクエスト内容件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
高齢者(60代～)	1		1	1	2				3	2		2	12
大人(20代～50代)				2	1						2		5
子供(～10代)					1					1			2
不明		1						1		1		3	6
合計	1	1	1	3	4	0	0	1	3	4	2	5	25

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
プールについて	1				3								4
大浴場について				2	1					1	1		5
教室について			1										1
レストランについて									1				1
売店・自販機について													0
駐車場について													0
イベントについて													0
料金について													0
運営について												1	1
設備について								1	1	1		2	5
接客について		1											1
その他				1					1	2	1	2	7
合計	1	1	1	3	4	0	0	1	3	4	2	5	25

7. 研修状況について

(1) 研修実施実績

No.	研修名	区分	研修日	時間	研修内容
1	従業者研修	全従業者	6/10	9:30～12:00	避難訓練(通報・避難)、救命訓練、個人情報保護法・イレギュラー対応研修
2	従業者研修	ナイスC	10/15,21	13:00～13:45 16:00～16:45	情報セキュリティ研修(ケース討議方式)
3	従業者研修	全従業者	11/20	9:00～11:30	避難訓練(通報・避難)、救命訓練、カスハラ研修

(2) 日常訓練実績

No.	研修名	区分	研修月	時間	研修内容
1	日常訓練	全従業者	4月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
2	日常訓練	全従業者	5月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
3	日常訓練	全従業者	6月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
4	日常訓練	全従業者	7月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
5	日常訓練	全従業者	8月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
6	日常訓練	全従業者	9月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
7	日常訓練	全従業者	10月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
8	日常訓練	全従業者	11月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
9	日常訓練	全従業者	12月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
10	日常訓練	全従業者	1月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
11	日常訓練	全従業者	2月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練
12	日常訓練	全従業者	3月	適宜 出勤日	自動体外式除細動器(AED)取扱訓練

8. 施設維持管理状況について


(1)管理実績表

令和7年度 設備年間実績表															
業務内容	仕様	実施者	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
吸収式冷凍機点検	整備・試運転1回、点検3回/年	荏原冷熱システム	●			●	●	●							
空冷チラー点検	2回/年	ダイキンエアテクノ		●						●					
第一種圧力容器検査前整備		MMエンジニアリング												●	
第一種圧力容器検査	熱交 2台 スレージ T 2台 ｽﾌｧﾝﾅｰ 1台 電氣ﾄﾞｲﾂ 1台 1回/年	ボイラ・クレーン安全協会												●	
冷却塔点検	1台 12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
冷却塔清掃	1台 8回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●					
冷却塔レジオネラ属菌薬品散布	7回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●						
冷却水水質検査	4回/年	東西化学			●	●	●	●							
冷却水水質検査（レジオネラ属菌）	2回/年	東西化学			●		●								
熱源ポンプ点検	温水2、冷水2、冷却水1、12回/年	設備員	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
空調用膨張タンク点検	温水1、冷水1 12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
空調機点検	空調機 12台、外調機1台 4回/年	設備員		●			●			●			●		
空調機中性能フィルター交換	1回/年	設備員			●										
空調機プレフィルター交換清掃	4回/年	設備員		●			●			●			●		
給排風機点検	送風機13台、排風機 50台 12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フィルター交換清掃	12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
空冷パッケージ点検	12回/年	設備員		●			●			●			●		
空冷パッケージフィルター清掃	12回/年	設備員		●			●			●			●		
ファンコイル点検	12回/年	設備員		●			●			●			●		
アネモグラリ清掃	2回/年	ナイスコミュニティー	●							●					
中央監視装置点検	総合点検 2回/年	裕幸計装	●							●					
自動制御ローカル機器点検	総合点検 1回/年	裕幸計装								●					
受水槽清掃	点検清掃 1回/年	東海プラント								●					
給水設備自主点検	12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
雑排水・貯留槽（汚水）清掃	雑排水 2槽、貯留槽 1槽	TKKエンジニアリング		●						●					
上水水質分析	1回/年（10項目検査・水槽清掃に含む）	東海プラント								●					
簡易専用水道検査	1回/年	東海プラント								●					
排水ポンプ点検	湧水 12台、雑排水 4台、貯留 2台	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
害虫駆除	2回/年	東海プラント			●						●				
圧力容器自主点検	12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ドレンホッパー点検	都度対応	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ベシントイレ点検	都度対応	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カラン点検	都度対応	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
配管及び浴槽薬品洗浄	2回/年	東西化学					●								●
高濃度消毒	30 p p m 月1回	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
浴槽ろ過設備点検	12回/年	東西化学	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
浴槽系ポンプ点検	ろ過系 5台 アトラクション系 8台	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
浴槽水水質分析	12回/年	東西化学	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
浴槽水水質分析（レジオネラ属菌）	4回/年	東西化学	●	●		●	●	●	●		●				
受配電設備点検（日常点検）	12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
受配電設備点検（年次点検）	1回/年	関東電気保安協会								●					
蓄電池設備点検	12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
非常用発電機設備点検	1回/年	関東電気保安協会								●					
エレベーター点検	12回/年	フジテック	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動ドア点検	4回/年	神奈川ナブコ			●			●			●				●
出入口扉点検	12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
消防設備点検	2回/年	東海プラント		●						●					
誘導灯自主点検・非常灯自主点検	12回/年	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
駐車場ゲート点検	4回/年	アマノ			●			●			●				●
定期床洗浄	12回/年	ナイスコミュニティー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
定期清掃（タイルカーペット）	2回/年	ナイスコミュニティー		●						●					
定期清掃（プール）	1回/年	ワコーインターナショナル								●					
定期窓清掃	12回/年	ナイスコミュニティー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
照明器具清掃	1回/年	ナイスコミュニティー								●					
植栽管理	中高木 年1回 生垣刈込 年1回 除草 年2回 花苗等は随時	瓶山庭苑	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●
プールろ過設備点検	12回/年 浴槽ろ過に含む	東西化学	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プール関連ポンプ点検	ろ過系 13台 アトラクション系 19台	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バランシングタンク清掃	内部清掃 6基、運水槽 1基	TKKエンジニアリング								●					
膨張タンク、消火水槽清掃（水入替）	冷温水、消火補給、チラー補給 計4基	設備員								●					
バランシングタンク点検	2回/年	設備員				●					●				
プール槽内排水口点検	1回/年	ワコーインターナショナル								●					
プール水質分析	通常12項目 トリハロ 1回 浴槽水質分析に含む	東西化学	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プール水質分析（レジオネラ属菌）	4回/年 浴槽水質分析に含む	東西化学	●			●			●			●			
冷却塔ストレナ清掃	1回/年	設備員								●					
空調機加湿装置点検	1回/年	設備員								●					
空気環境測定	6回/年	ナイスコミュニティー		●		●		●		●		●		●	●
給湯水レジオネラ属菌検査	1回/年（原湯※上がり湯にて採水）	東西化学								●					
シャワーヘッド・シャワーホース消毒	2回/年	設備員								●					
気泡発生装置空気取り入れ口清掃	2回/年	設備員								●					●
入退場管理システム点検	2回/年	高見沢サービス			●					●					
残留塩素監視装置ステライザーS A 消耗部品	センサー4本 洗浄ビーズ・フィルター8式	東西化学	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
薬注ポンプ消耗部品	32台	東西化学	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
二重スラブ内温水確認点検	1回/年	設備員									●				
サビ予防重点点検	日常巡回にて対応	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
設備外観点検	日常巡回にて対応	設備員	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防火設備定期検査	1回/年	横浜市								●					
特定建築物定期調査	1回/3年	横浜市													
非常用発電機実負荷試験	1回/年（機器故障につき、現在試験対応不可）	東海プラント								実施見送り					
機械整備	常時	セコム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※発電機実負荷試験は機器故障のため、運転できず実施できませんでした。


(2-1)水道使用量

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間量
令和3年度	1,908	2,548	2,075	2,785	3,929	2,631	2,994	2,905	2,151	1,334	600	3,665	29,525
令和4年度	3,148	4,118	4,285	5,466	6,702	5,492	4,775	1,925	3,202	3,923	3,792	4,030	50,858
令和5年度	3,723	4,579	5,654	6,584	7,335	5,266	4,427	4,141	3,474	4,221	3,791	2,733	55,928
令和6年度	4,100	4,631	4,801	6,814	7,229	5,860	4,423	4,519	3,729	4,128	4,438	4,244	58,916
令和7年度	4,543	5,047	5,873	7,028	8,591	5,718	4,070	4,276	4,189	4,245	4,709	5,322	63,611
対前年度	443	416	1,072	214	1,362	-142	-353	-243	460	117	271	1,078	4,695

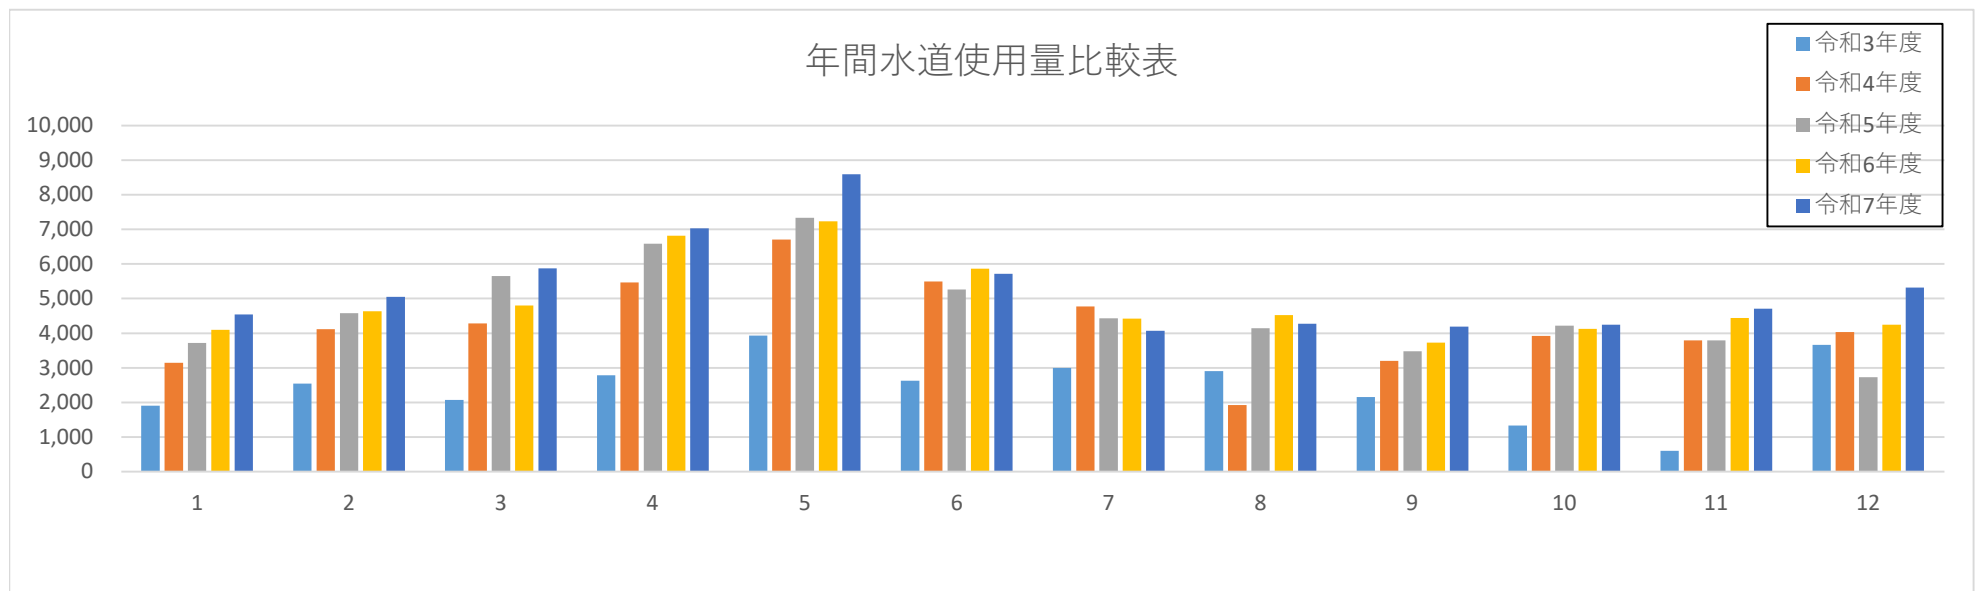

(2-2)電気使用量

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間量
令和3年度	207,970	230,777	237,046	250,205	253,363	226,615	233,398	196,039	225,636	181,860	147,168	226,711	2,616,788
令和4年度	255,506	282,619	284,945	308,239	311,933	285,708	271,879	83,734	246,406	252,062	244,493	262,687	3,090,211
令和5年度	248,854	279,293	285,770	313,351	316,966	290,774	269,578	200,167	236,472	244,733	237,410	205,224	3,128,592
令和6年度	251,489	283,838	275,755	304,759	314,580	278,820	270,751	186,590	235,205	242,076	225,038	226,765	3,095,666
令和7年度	247,226	270,374	272,616	296,767	286,558	269,700	254,407	189,502	241,061	231,101	225,552	232,622	3,017,486
対前年度	-4,263	-13,464	-3,139	-7,992	-28,022	-9,120	-16,344	2,912	5,856	-10,975	514	5,857	-111,106

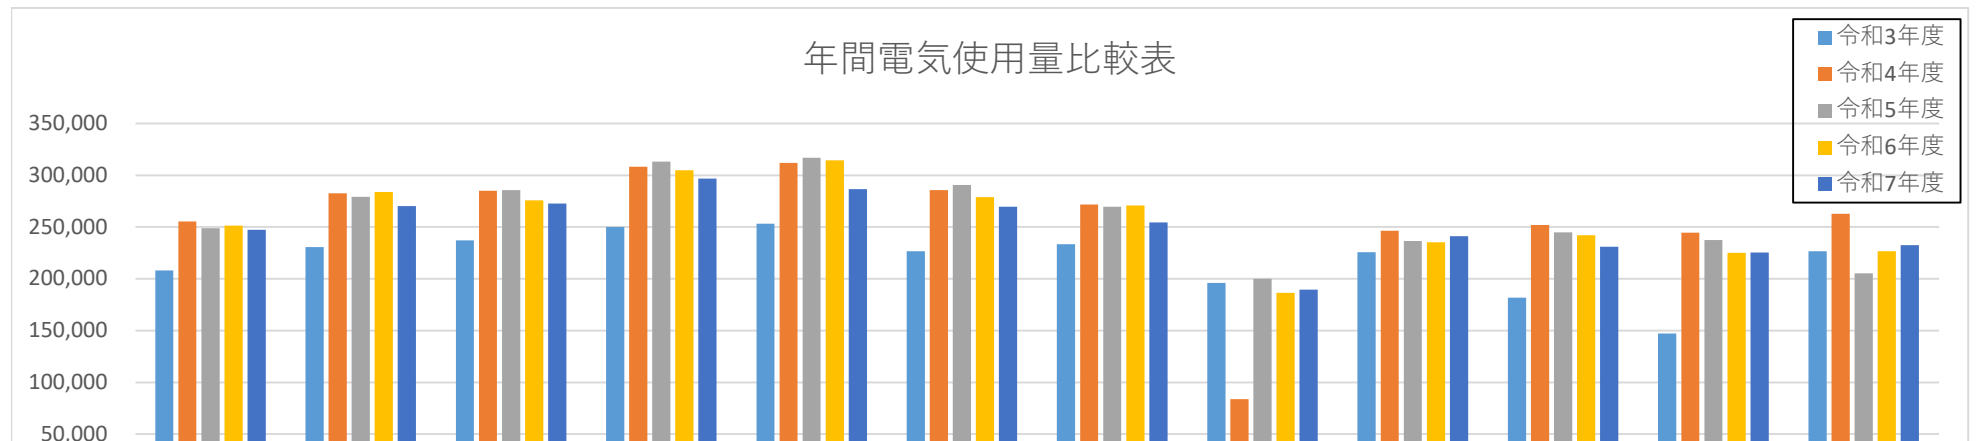

9.検査状況について

(1)水質検査実施状況

(1)プール

No.1

検査日	4月10日	5月9日	6月11日	7月10日	8月8日	9月10日	10月10日	11月17日	12月26日	1月8日	2月13日	3月18日
-----	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	------	-------	-------

濁度(度)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2以下	25mプール②	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	25mプール③	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	流水プール①	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	流水プール②	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	流水プール③	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	クアプール①	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	クアプール②	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	子供プール	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	ジャグジー	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満

水素イオン濃度(pH値)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	7.7	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8
5.8以上8.6以下	25mプール②	7.7	7.4	7.5	7.3	7.4	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8
	25mプール③	7.7	7.4	7.5	7.3	7.4	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8	7.8
	流水プール①	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8
	流水プール②	7.9	7.7	7.7	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8
	流水プール③	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.9
	クアプール①	8.1	7.9	7.9	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9
	クアプール②	8.1	7.9	7.9	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9
	子供プール	7.4	7.4	7.8	7.7	7.6	7.5	7.9	7.9	7.7	7.8	7.5	7.4
	ジャグジー	7.9	7.9	8.0	7.9	7.7	7.9	8.1	8.0	7.5	8.1	8.0	8.1

過マンガン酸カリウム消費量(mg/l)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	6.4	12.0	14.0	18.0	13.0	8.5	8.9	7.3	6.9	7.9	3.0	4.0
12以下	25mプール②	6.3	12.0	14.0	18.0	13.0	8.8	8.5	7.3	6.7	8.0	3.0	4.0
	25mプール③	6.2	12.0	14.0	18.0	13.0	8.6	8.6	7.0	7.1	8.0	3.0	4.0
	流水プール①	4.0	5.4	6.3	8.0	14.0	8.5	7.2	5.7	4.6	4.7	3.4	3.7
	流水プール②	4.2	5.3	6.1	8.2	13.0	8.7	7.3	5.6	4.4	4.8	3.3	3.5
	流水プール③	4.1	5.4	6.3	8.3	13.0	8.9	7.2	5.5	4.5	4.7	3.2	3.3
	クアプール①	6.4	7.6	7.1	8.5	7.6	11.0	9.1	7.7	7.4	7.4	11.0	8.3
	クアプール②	6.4	7.7	7.1	8.5	7.9	11.0	8.9	7.7	7.2	7.5	11.0	8.3
	子供プール	7.2	6.5	8.1	8.9	9.0	7.1	8.3	7.2	7.5	7.1	5.8	6.0
	ジャグジー	7.4	7.9	5.2	6.5	15.0	5.5	8.1	6.9	4.3	6.7	14.0	5.8

検査日	4月10日	5月9日	6月11日	7月10日	8月8日	9月10日	10月10日	11月17日	12月26日	1月8日	2月13日	3月18日
-----	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	------	-------	-------

一般細菌 (CFU/ml)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
200以下	25mプール②	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0
	25mプール③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流水プール①	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流水プール②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流水プール③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	クアプール①	2	0	0	0	0	0	0	4	0	10	0	0
	クアプール②	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	子供プール	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ジャグジー	8	1	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0

大腸菌群		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
検出されないこと	25mプール②	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	25mプール③	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	流水プール①	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	流水プール②	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	流水プール③	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	クアプール①	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	クアプール②	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	子供プール	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	ジャグジー	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性

遊離残留塩素(mg/l)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	0.8	0.8	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0
0.4以上1.0以下	25mプール②	0.8	0.8	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0
	25mプール③	0.8	0.8	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0
	流水プール①	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	1.3	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	1.0
	流水プール②	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	1.3	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	1.0
	流水プール③	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	1.3	0.6	0.8	0.6	0.8	1.0	1.0
	クアプール①	0.8	1.0	0.6	0.8	1.5	0.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8
	クアプール②	0.8	1.0	0.6	0.8	1.5	0.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8
	子供プール	0.6	1.0	0.8	1.3	1.3	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8	1.3
	ジャグジー	1.0	1.0	1.5	1.3	1.0	1.5	2.0	1.0	0.6	1.0	1.0	1.0

検査日	4月10日			7月10日			10月10日			1月8日		
-----	-------	--	--	-------	--	--	--------	--	--	------	--	--

レジオネラ菌群 (CFU/100mL)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
検出されないこと	25mプール②												
	25mプール③												
	流水プール①	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	流水プール②												
	流水プール③												
	クアプール①	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	クアプール②												
	子供プール	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	ジャグジー	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		

総トリハロメタン (mg/L)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	0.027				0.15							
0.2以下	25mプール②												
	25mプール③												
	流水プール①	0.03				0.1							
	流水プール②												
	流水プール③												
	クアプール①	0.034				0.078							
	クアプール②												
	子供プール	0.061				0.074							
	ジャグジー	0.031				0.076							

クロロホルム (mg/L)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	0.023				0.150							
—	25mプール②												
	25mプール③												
	流水プール①	0.027				0.100							
	流水プール②												
	流水プール③												
	クアプール①	0.032				0.076							
	クアプール②												
	子供プール	0.052				0.070							
	ジャグジー	0.023				0.075							

検査日	4月10日				8月24日							
-----	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

ジブロモクロロメタン(mg/ℓ)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	0.001				0.01未満							
—	25mプール②												
	25mプール③												
	流水プール①	0.01未満				0.01未満							
	流水プール②												
	流水プール③												
	クアプール①	0.01未満				0.01未満							
	クアプール②												
	子供プール	0.002				0.01未満							
	ジャグジー	0.01未満				0.01未満							

プロモジクロロメタン(mg/ℓ)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	0.001				0.002							
—	25mプール②												
	25mプール③												
	流水プール①	0.003未満				0.001							
	流水プール②												
	流水プール③												
	クアプール①	0.002				0.002							
	クアプール②												
	子供プール	0.002				0.004							
	ジャグジー	0.003未満				0.001							

プロモホルム(mg/ℓ)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	25mプール①	0.002				0.009未満							
—	25mプール②												
	25mプール③												
	流水プール①	0.009未満				0.009未満							
	流水プール②												
	流水プール③												
	クアプール①	0.009未満				0.009未満							
	クアプール②												
	子供プール	0.004				0.009未満							
	ジャグジー	0.004				0.009未満							

(2)大浴場

No.1

検査日	4月10日	5月9日	6月11日	7月10日	8月8日	9月10日	10月10日	11月17日	12月26日	1月8日	2月13日	3月18日
-----	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	------	-------	-------

濁度(度)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	男子浴槽	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
5以下	男子ぬる湯	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	男子つぼ湯	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	女子浴槽	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	女子ぬる湯	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	女子つぼ湯	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2以下	あがり用湯女								1未満				
	あがり用湯男								1未満				
	男子浴槽 原湯								1未満				
	女子浴槽 原湯								1未満				
	男子ぬる湯 原湯								1未満				
	女子ぬる湯 原湯								1未満				

水素イオン濃度(pH)値		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	あがり用湯女								7.4				
5.8以上8.6以下	あがり用湯男								7.4				
	男子浴槽 原湯								8.2				
	女子浴槽 原湯								8.3				
	男子ぬる湯 原湯								7.6				
	女子ぬる湯 原湯								7.5				

有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/ℓ)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	男子浴槽	3.3	2.9	1.1	1.6	2.2	4.0	2.4	1.6	1.6	2.0	4.2	3.1
8以下	男子ぬる湯	2.2	1.2	0.9	1.5	1.5	0.9	1.2	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
	男子つぼ湯	3.2	2.9	1.1	1.7	2.2	4.0	2.4	1.7	1.6	2.0	4.2	3.1
	女子浴槽	2.8	1.8	0.9	1.3	1.7	3.4	1.3	1.2	1.1	2.0	1.8	2.5
	女子ぬる湯	2.4	1.5	1.2	2.1	2.0	1.3	1.6	0.9	0.7	1.0	0.9	0.9
	女子つぼ湯	2.7	1.8	0.9	1.2	1.7	3.4	1.4	1.2	1.1	1.0	1.7	2.5
3以下	あがり用湯女								0.6				
	あがり用湯男								0.9				
	男子浴槽 原湯								2.0				
	女子浴槽 原湯								1.2				
	男子ぬる湯 原湯								1.0				
	女子ぬる湯 原湯								2.1				

検査日	4月10日	5月9日	6月11日	7月10日	8月8日	9月10日	10月10日	11月17日	12月26日	1月8日	2月13日	3月18日
-----	-------	------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	------	-------	-------

大腸菌群(個/ml)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	男子浴槽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1以下	男子ぬる湯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	男子つぼ湯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女子浴槽	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女子ぬる湯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女子つぼ湯	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出されないこと	あがり用湯女								陰性				
	あがり用湯男								陰性				
	男子浴槽 原湯								陰性				
	女子浴槽 原湯								陰性				
	男子ぬる湯 原湯								陰性				
	女子ぬる湯 原湯								陰性				

遊離残留塩素(mg/l)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	男子浴槽	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.8	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
—	男子ぬる湯	1.0	0.8	2.0	1.5	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
0.6	男子つぼ湯	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	0.8	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0
	女子浴槽	0.8	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	0.6	1.3	1.0	0.6	1.0	2.0
	女子ぬる湯	1.0	0.8	0.8	1.5	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5
	女子つぼ湯	0.8	0.8	0.6	0.8	1.0	0.8	0.6	1.3	1.0	0.6	1.0	2.0
	あがり用湯女								0.2				
	あがり用湯男								0.2				
	男子浴槽 原湯								1.0				
	女子浴槽 原湯								1.3				
	男子ぬる湯 原湯								1.0				
	女子ぬる湯 原湯								1.0				

検査日	4月10日			7月10日			10月10日	11月19日		1月8日		
-----	-------	--	--	-------	--	--	--------	--------	--	------	--	--

レジオネラ菌群(CFU/100mL)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	男子浴槽	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
10未満	男子ぬる湯	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	男子つぼ湯	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	女子浴槽	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	女子ぬる湯	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	女子つぼ湯	検出せず			検出せず			検出せず			検出せず		
	あがり用湯女								検出せず				
	あがり用湯男								検出せず				
	男子浴槽 原湯								検出せず				
	女子浴槽 原湯								検出せず				
	男子ぬる湯 原湯								検出せず				
	女子ぬる湯 原湯								検出せず				

色度(度)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基準値	あがり用湯女								1未満				
5以下	あがり用湯男								1未満				
	男子浴槽 原湯								1未満				
	女子浴槽 原湯								1未満				
	男子ぬる湯 原湯								1未満				
	女子ぬる湯 原湯								1未満				

(3) 冷却塔 ※9月は原水分析値

No.1

採水日			6月11日	7月17日	8月25日	9月10日						
-----	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

pH	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	pH(25℃)			8.2	8.9	8.8						

電気伝導率	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mS/m			75.1	72.3	74.8						

塩化物イオン	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mg/ℓ			120	42	37						

酸消費量(pH4.8)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mgCaCO ₃ /ℓ			280	260	250						

全硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mgCaCO ₃ /ℓ			310	330	299						

カルシウム硬度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mgCaCO ₃ /ℓ			120	210	99						

イオン状シリカ	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mg/ℓ			93	100	100						

鉄	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mg/ℓ			0.1未満	0.1未満	0.1未満						

銅	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	mg/ℓ											

レジオネラ菌群	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
単位	CFU/100mℓ			10未満		10未満						

10. 修繕状況について

(1) 修繕費執行実績

No.	月		修繕内容	金額 単位(税込)
1	4	2	カード発売機新500円・新作対応	663,300
2		8	AHU-08-2空調機 モーター側プーリー等交換修理	209,000
3		8	起流ポンプ グランドパッキン交換修理	99,000
4		21	キッズスペース用品購入	136,120
5		30	レストラン用券売機購入	661,370
6		30	漏電ブレーカー購入	43,042
8		30	SF-1 機械室給気ファン修理	440,000
4月度合計				2,251,832
9	5	1	AT-3アトラクションポンプ(クアプールバイブラ)交換工事	704,000
10		13	埋込シングルコンセント他購入	3,910
11		30	更衣室ロッカー錠購入	1,573,000
5月度合計				2,280,910
12	6	10	ジャグジー系統循環ポンプモーター交換	559,900
13		12	起流ポンプ(AT-09-2)ベアリングケース交換	649,000
14		16	プール空調(AHU-08-2)送風モーターベアリング交換	181,500
15		19	駐車場アコーディオン門扉改修	1,648,900
16		19	駐車場安全対策フェンス新設	110,000
17		23	プール室出入口自動ドア修理	22,000
18		24	雑排水槽ポンプ交換	599,500
6月度合計				3,770,800
19	7	22	湧水排水ポンプ交換	968,000
20		24	池用ろ過ポンプ修理	297,000
21		29	従業者用トイレ換気ファン交換	506,000
7月度合計				1,771,000
22	8	7	屋上ダクト塗装	352,000
23		7	ジャグジー補給水弁改修	746,900
24		9	プールロッカー把手購入	210,320
25		9	プールロッカーケーシング購入	485,320
26		18	男性大浴場自動ドア駆動プーリー交換	34,650
27		21	女性大浴場脱衣室パッケージエアコン故障対応	55,880
8月度合計				1,885,070
28	9	5	男性浴槽系統バイブラポンプ(AT-19)交換	385,000
29		9	女性大浴場自動ドア駆動プーリー交換	34,650
30		9	防火シャッター修理(2024年防火設備検査指摘事項)	316,140
31		9	駐車場駐車券読み取り装置修理	372,680
32		9	中性能(空調)フィルター交換	389,950

33		30	受水槽内補修(簡易専用水道検査指摘事項)	759,000
9月度合計				2,257,420
上半期合計				14,217,032
34	10	14	機械室内照明器具交換	110,000
35		14	産業廃棄物処分	507,100
36		16	男性大浴場脱衣室エアコン修理	112,640
37		23	25mプール電動補給水弁交換	330,000
10月度合計				1,059,740
38	11	1	駐車場出口精算機液晶修理	41,800
39		11	内装工事(職員通路・厨房控室の漏水被害箇所の天井)	220,000
40		18	女性大浴場サウナブレーカー修理	19,800
41		30	従業者用トイレ詰まり修理	55,000
11月度合計				336,600
42	12	1	同軸LANコンバータ(防犯カメラ用)購入	24,520
43		6	防犯録画機購入	17,072
44		18	防犯カメラケーブル購入	3,741
45		26	火災感知器誤発報対応	22,000
46		28	火災感知器誤発報対応	22,000
				89,333
47	1	23	湧水排水ポンプ(トレンチピット)交換	341,000
48		26	プール入場ゲート部品交換	57,750
49		27	ろ過機系統電動バルブ修繕	673,200
50		28	プールシャワー室・通路ダウンライト更新	1,188,000
51		28	プール更衣室ダウンライト更新	1,232,000
52		29	ゴミ置場自動火災報知設備改修	253,000
53		31	多目的室内装復旧工事	275,000
1月度合計				4,019,950
54	2	13	冷却水ポンプグランドパッキン交換修理	132,000
55		24	プール監視室自動ドアブリー交換	34,650
2月度合計				166,650
56	3	31	産業廃棄物処分	137,500
3月度合計				137,500
下半期合計				5,809,773
年度合計				20,026,805
年度修繕費予算額				20,000,000
差額(年度修繕費予算額-年度合計額)				-26,805