

質問回答書

契約番号 _____

件 名 _____ 北部学校教育事務所 電話設備更新等業務委託 _____

質 問	回 答
36 ボタン標準電話機（白）の指定がございしますが、32 ボタン標準電話機（白）でも宜しいでしょうか？	操作性の観点から、36 ボタン標準電話機（白）でお願いいたします。
36 ボタンデジタルハンドルコードレス電話機（白）の指定がございしますが、24 ボタンカーンコードレス電話機（白）でも宜しいでしょうか？	操作性の観点から、36 ボタン標準電話機（白）でお願いいたします。
ISDN 停電ユニットの指定がございしますが、24 ボタン ISDN 停電用電話機でも宜しいでしょうか？ また、停電電話機の設置場所をご指示願います。	操作性の観点から、36 ボタン標準電話機（白）でお願いいたします。 停電電話機の設置場所については、添付資料を御確認下さい。
電話設備導入後、保守の契約は無しで宜しいでしょうか？有る場合は、条件をご指示願います。	保守の契約はございません。


北部学校教育事務所(グラントレールセンター南1階)

北部ハマ・アップ

50

電話機
テレホンアーム

TEL : 944-5966
FAX : 944-5967

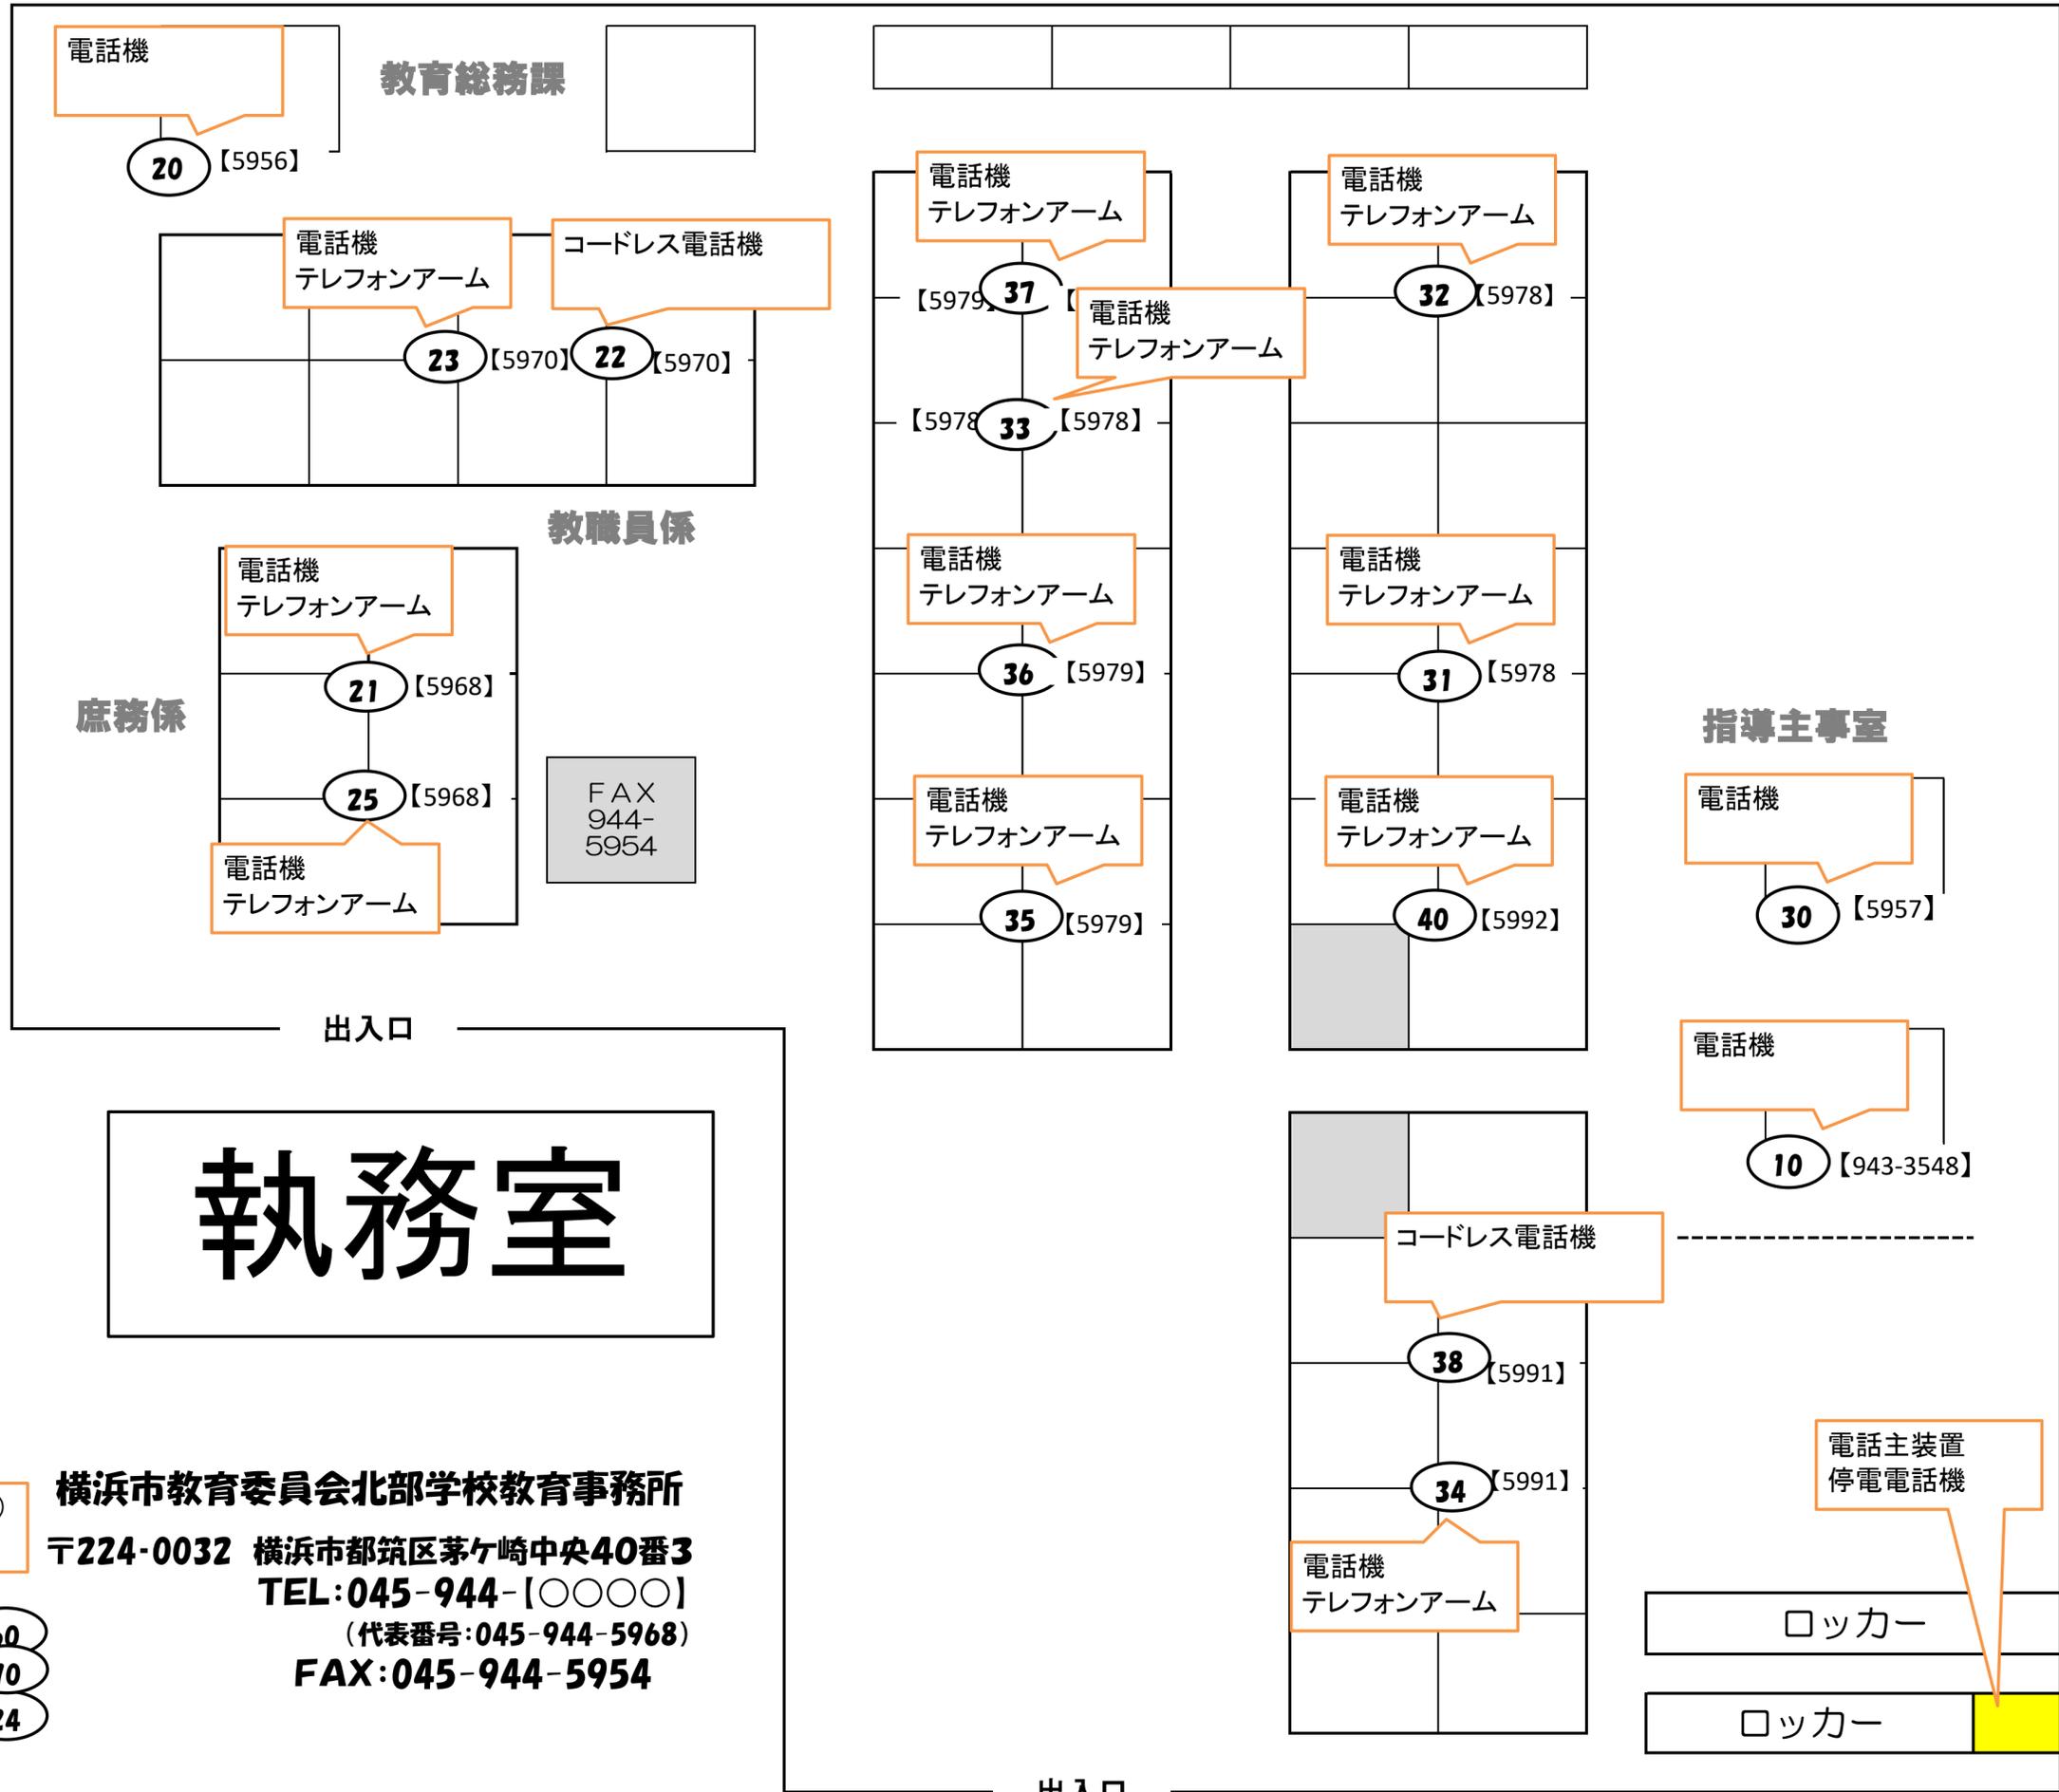

電話機(各部屋1台ずつ)

横浜市教育委員会北部学校教育事務所
〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央40番3
TEL:045-944-[〇〇〇〇]
(代表番号:045-944-5968)
FAX:045-944-5954

- 研修室A 内線 (60)
- 研修室B 内線 (70)
- 小会議室 内線 (24)