

GX形ダクトイル鉄管を使用した工事に関する特記仕様書

平成 27 年 7 月 1 日
令和 7 年 9 月 26 日 改正

1 適用


本仕様書は、横浜市水道局が発注する配水管更新工事等において GX 形ダクトイル鉄管（以下、GX 形という。）を使用する工事に適用する。

2 切管時の接合方式


(1) $\phi 75 \sim \phi 300$

GX 形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、直管受口部は「挿し口加工」とし異形管受口部は「G-Link」を使用する。

【直管受口凡例】

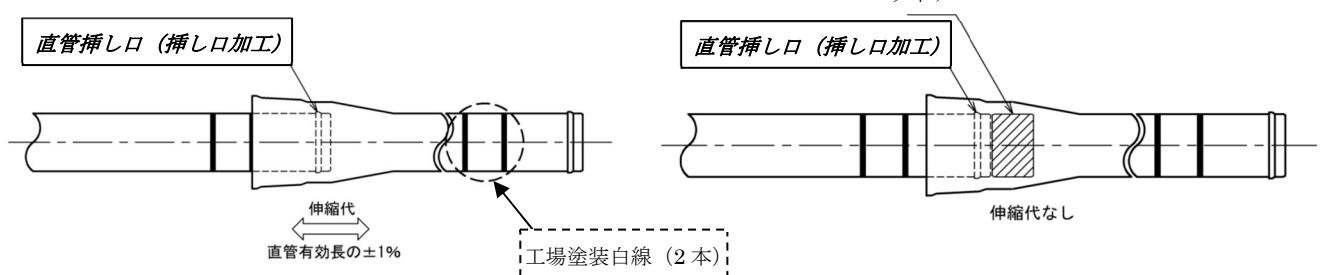

【異形管受口凡例】

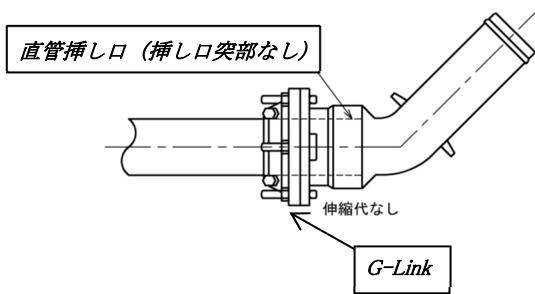

(2) $\phi 400 \sim \phi 600$

GX 形の直管を、切管したため挿し口突部がない場合の接合方式は、「挿し口加工」とする。

3 仕切弁部

仕切弁は $\phi 75 \sim 300$ は、ソフトシール仕切弁（両受け式）とし、 $\phi 400 \sim \phi 600$ は、充水機能付バタフライ弁（両受け式）とする。