

神奈川水再生センターで発生した爆発音と黒煙について

環境創造局神奈川水再生センターにおいて、平成30年2月22日（木）午前10時11分頃、自家用発電設備の排煙筒から爆発音と黒煙の発生がありました。

周辺住民の皆様には、大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

1 発生日時及び経過

平成30年2月22日（木）午前10時11分頃 自家用発電設備の点検運転を職員が実施
排煙筒より爆発音と黒煙が発生
10時12分頃 運転を停止
職員による現場確認を実施
10時20分頃 警察、消防が到着
11時10分頃 原因が排煙筒内の異常燃焼であることを確認
11時35分頃 警察、消防が現場確認終了し退去

2 発生場所

神奈川水再生センター自家発電機棟の排煙筒

所在地 横浜市神奈川区千若町1-1

概要 神奈川水再生センターは、神奈川区、西区、保土ヶ谷区の大部分と鶴見区、旭区、港北区の一部を処理区域とした下水処理施設です。

3 原因

発生した原因は、自家用発電設備（ディーゼル発電機）の試運転時に発生した排煙筒内の異常燃焼と考えられます。現在詳細な発生原因については調査中です。


4 被害について

今回の爆発音と黒煙による職員の怪我や下水道施設への影響はありませんでした。

お問合せ先

環境創造局下水道施設管理課長 村上 勝吉 Tel 045 -671 -3573
環境創造局神奈川水再生センター長 松本 信幸 Tel 045 -453 -2641

神奈川県千代田区千代田一丁目1番地

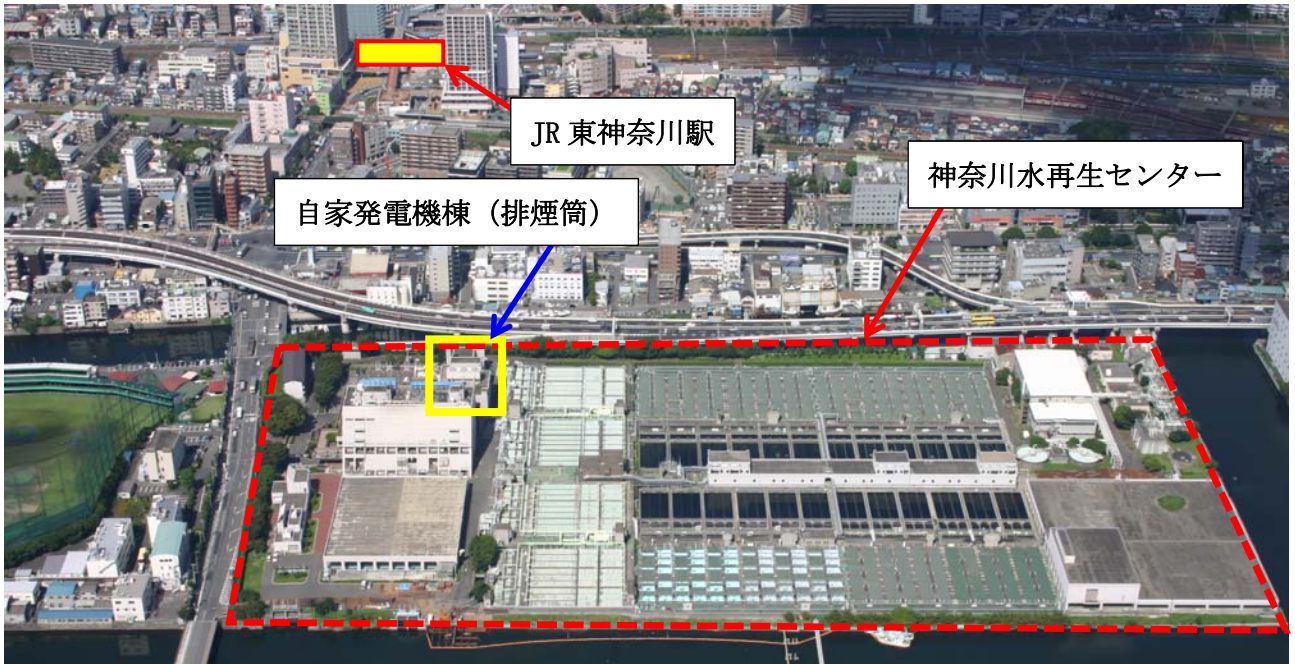

神奈川水再生センター (平面図)

