

地下式受水槽の緊急点検について

1 給水栓の水

- (1) 給水栓の水の色・濁り・臭い・味に異常がないこと、また、異物混入の有無について直ちに確認してください。
 - (2) 給水栓の水の残留塩素濃度を測定してください。
(残留塩素測定器がない場合は、購入を検討ください。)
- ※ なお、余震が続いている間は、毎日点検されるようお願いいたします。




2 水槽の周辺及び内部

次に示した点に注意して、直ちに施設の点検を実施してください。


配管からの漏水はありませんか？

受水槽上部周辺に亀裂等の破損箇所はありませんか？

受水槽内部の壁等に亀裂等の破損箇所はありませんか？

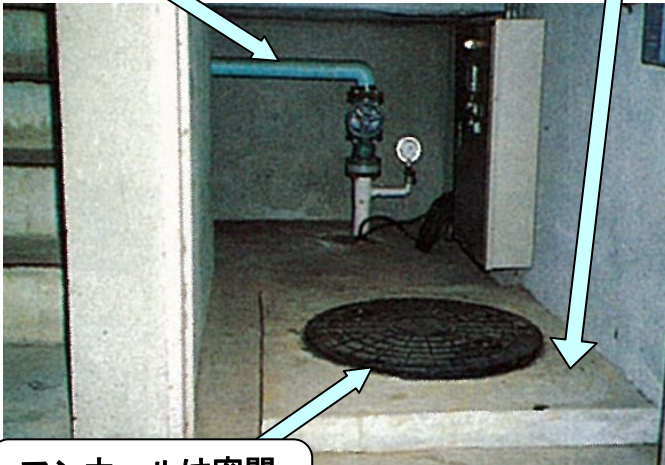

マンホールは密閉されていますか？

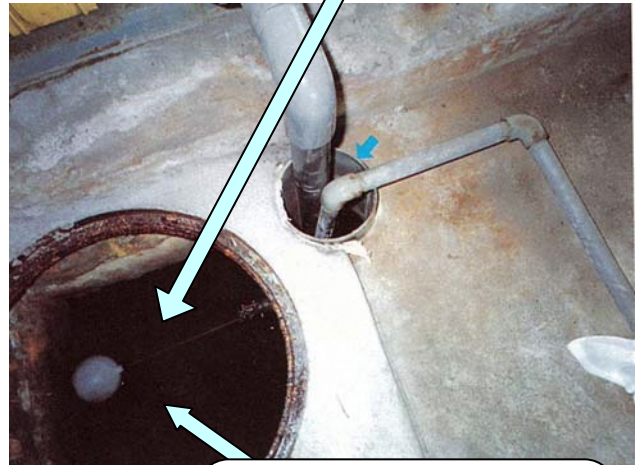

受水槽内部の水の色、濁り、臭い、異物の混入等はありませんか？

【受水槽上部】

【受水槽内部】

※ 水槽の清掃を実施する時は、貯水槽内壁に亀裂等の損傷がないかを点検してください。

3 水又は受水槽等に異常があった場合には

- (1) 直ちに、給水を停止する。
- (2) 直ちに、利用者に水を飲まないよう周知する。
- (3) 直ちに、受水槽が設置されている区の福祉保健センター生活衛生課（裏面参照）へ連絡して、指示を受ける。

【各福祉保健センター生活衛生課（環境衛生担当一覧）】

福祉保健センター	所在地	電話番号	FAX 番号
鶴見	〒230-0051 鶴見区鶴見中央 3-20-1	(510)1845	(510)1718
神奈川	〒221-0824 神奈川区広台太田町 3-8	(411)7143	(411)7039
西	〒220-0051 西区中央 1-5-10	(320)8444	(320)2907
中	〒231-0021 中区日本大通 35	(224)8339	(681)9323
南	〒232-0024 南区浦舟町 2-33	(341)1192	(341)1189
港南	〒233-0003 港南区港南 4-2-10	(847)8445	(846)5981
保土ヶ谷	〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町 2-9	(334)6363	(333)6309
旭	〒241-0022 旭区鶴ヶ峰 1-4-12	(954)6168	(952)1504
磯子	〒235-0016 磯子区磯子 3-5-1	(750)2452	(750)2548
金沢	〒236-0021 金沢区泥亀 2-9-1	(788)7873	(784)4600
港北	〒222-0032 港北区大豆戸町 26-1	(540)2373	(540)2342
緑	〒226-0013 緑区寺山町 118	(930)2368	(930)2367
青葉	〒225-0024 青葉区市ヶ尾町 31-4	(978)2465	(978)2423
都筑	〒224-0032 都筑区茅ヶ崎中央 32-1	(948)2358	(948)2354
戸塚	〒244-0003 戸塚区戸塚町 16-17	(866)8476	(866)2513
栄	〒247-0005 栄区桂町 303-19	(894)6967	(895)1759
泉	〒245-0024 泉区和泉中央北 5-1-1	(800)2452	(800)2516
瀬谷	〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町 190	(367)5752	(367)2843