


市内の水質検査地点

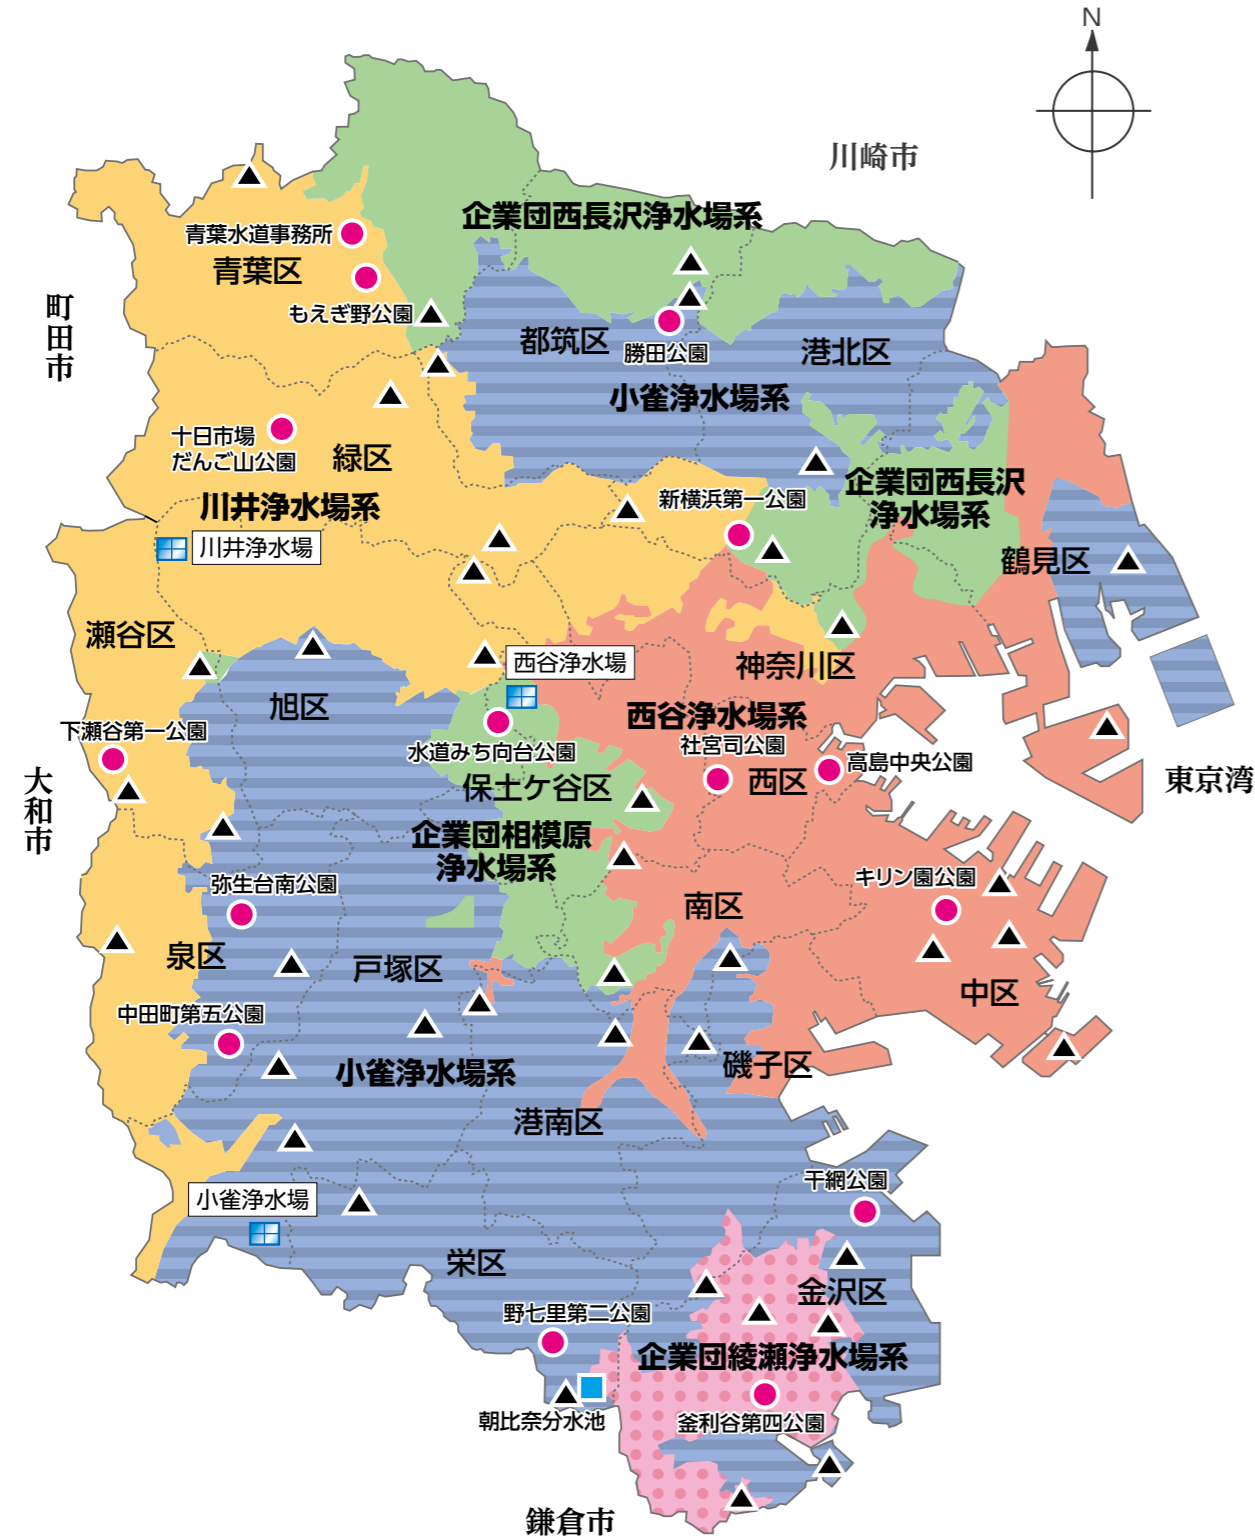

各水源の主な給水区域 ^{※1}	浄水場	3
主に道志川系統の水	給水栓(水道計測設備)	43 ^{※2}
主に相模湖系統の水	給水栓(毎月:公園・事業所など)	15
主に馬入川系統の水	朝比奈分水池	1
企業団酒匂川系統の水	計	62
企業団相模川系統の水		

※1 工事等により、一時的に給水区域が変更になる場合があります。

※2 43カ所のうち1カ所は、小雀浄水場系の送水管です。

水道水の水質基準と令和6年度市内給水栓(蛇口)^{※1}の水質検査結果

水質基準項目: 51項目^{※2}

No.	分類	水質基準項目名	水質基準値 ^{※3}	平均値	最高値	備考
1	微生物	一般細菌	100 CFU/mL以下	1 未満	1 未満	
2		大腸菌(定性)	検出されないこと	不検出	不検出	
3	無機物質	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	
4		水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 未満	0.00005 未満	※4
5		セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	
6		鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.0004 未満	0.0006 未満	
7		ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.0004 未満	0.0004 未満	
8		六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	
9		亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 未満	0.004 未満	
10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.89	1.25	
12		フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.12	※4
13		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.02	※4
14	有機物質	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	※4
15		1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	※4
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.0002 未満	0.0002 未満	※4
17		ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	※4
18		テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	※4
19		トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	※4
20		ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.0001 未満	0.0001 未満	※4
21	消毒副生成物	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.04	0.13	
22		クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 未満	0.002 未満	
23		クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0091	0.021	
24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003	0.008	
25		ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0008	0.0021	
26		臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	
27		総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0129	0.0252	
28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010	0.018	
29		ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0030	0.0053	
30		ブromホルム	0.09 mg/L以下	0.0001 未満	0.0002 未満	
31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.005 未満	0.006 未満	
32	無機物質	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.002	0.008	
33		アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.025	0.041	
34		鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01 未満	0.01	
35		銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.002	0.007	
36		ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.1	9.0	
37		マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001 未満	0.001 未満	
38		塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	12	
39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	54	68	
40		蒸発残留物	500 mg/L以下	98	125	
41	有機物質	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 未満	0.02 未満	※4
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000003 未満	
43		2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	0.00001mg/L以下	0.000001 未満	0.000003 未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.008 未満	0.008 未満	※4
45		フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 未満	0.0005 未満	※4
46		有機物(全有機炭素[TOC]の量)	3 mg/L以下	0.4	0.9	
47	基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.46	7.69	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	
51		濁度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	

※1 定期水質検査地点の値
 ※2 令和8年4月1日から52項目
 ※3 令和6年4月1日時点
 ※4 浄水場出口の値